



PREFET DES LANDES

Direction de la coordination des politiques  
publiques et de l'appui territorial

Bureau du développement local  
et de l'ingénierie territoriale

**Arrêté préfectoral DCPAT n°2018-250**

**instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des  
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques  
Commune de LUSSAGNET**

**Le préfet des Landes,**

**Chevalier de la Légion d'Honneur  
Chevalier dans l'ordre National du Mérite**

**VU** le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R. 555-30-1 et R. 555-31 ;

**VU** le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;

**VU** le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 ;

**VU** l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

**VU** l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 donnant délégation de signature à monsieur Yves MATHIS, secrétaire général de la préfecture des Landes ;

**VU** l'étude de dangers générique du transporteur TIGF en date du 15 septembre 2014 ;

**VU** le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine, en date du 16 mars 2018 ;

**VU** l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des Landes le 9 avril 2018 ;

**CONSIDERANT** que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent ;

**CONSIDERANT** que selon l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement pris en application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation sont définis ; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes ;

**CONSIDERANT** que l'entreprise Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF) devient Teréga à compter du 25 avril 2018 ;

**SUR PROPOSITION** du secrétaire général de la préfecture des Landes ;

## ARRÊTE :

**Article 1<sup>er</sup> :** Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée <sup>(1)</sup> au présent arrêté.

Seules les distances SUP 1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP 1.

NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :

- PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
- DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
- Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.

En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

**Nom de la commune : Lussagnet**

**Code INSEE : 40166**

### CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LE TRANSPORTEUR :

Teréga

Espace Volta - 40 Avenue de l'Europe - CS 20522 - 64000 PAU

### Ouvrages traversant la commune :

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. (en mètres de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
40 - DN 400 LUSSAGNET-URGOSSE	66.2	400	130	ENTERRE	145	5	5
40 - DN 500 LUSSAGNET-URGOSSE	66.2	500	132	ENTERRE	195	5	5
40 - DN 600 AIRE/ ADOUR - LUSSAGNET	66.2	600	2099	ENTERRE	245	5	5
40 - DN 600 LUSSAGNET - ARTHEZ D ARMAGNAC	67.7	600	703	ENTERRE	245	5	5
40 - DN 600 DEP. ADOUR-ST.COMP. LUSSAGNET	85.0	600	45	ENTERRE	280	5	5
40 - DN 600 DEP. BEARN-ST.COMP. LUSSAGNET	85.0	600	4	ENTERRE	280	5	5
40 - DN 600 LIAISON STOCKAGE	85.0	600	247	ENTERRE	280	5	5
40 - DN 600 LUSSAGNET-LARRIVIERE	85.0	600	3185	ENTERRE	280	5	5
40 - DN 600 SUD LUSSAGNET-LAUJUZAN_IZAUTE	85.0	600	346	ENTERRE	280	5	5
40 - DN 600 NORD LUSSAGNET - LAUJUZAN_IZAUTE	85.0	600	307	ENTERRE	280	5	5
40 - DN 700 LUSSAGNET-URGOSSE	66.2	700	135	ENTERRE	300	5	5

40 - DN 700 LUSSAGNET-LE FRECHE	85.0	700	692	ENTERRE	345	5	5
40 - DN 800 DUHORT-LUSSAGNET BEARN	85.0	800	1677	ENTERRE	405	5	5
40 - DN 900 INTERCONNEXION-ST COMP. LUSSAGNET	85.0	900	448	ENTERRE	475	5	5
40 - DN 900 LIAISON STOCKAGE	85.0	900	136	ENTERRE	475	5	5
40 - DN 900 LUSSAGNET - LE FRECHE	85.0	900	467	ENTERRE	475	5	5
40 - DN 900 REF ST COMP. LUSS-INTERCONNEXION	85.0	900	359	ENTERRE	475	5	5

**Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :**

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Implantation	Distances S.U.P. (en mètres de part et d'autre de la canalisation)		
				SUP1	SUP2	SUP3
32 - DN 400 LUSSAGNET-URGOSSE	66.2	400	ENTERRE	145	5	5
32 - DN 500 LUSSAGNET-URGOSSE	66.2	500	ENTERRE	195	5	5
32 - DN 700 LUSSAGNET-URGOSSE	66.2	700	ENTERRE	300	5	5
32 - DN 600 SUD LUSSAGNET-LAUJUZAN_IZAUTE	85.0	600	ENTERRE	280	5	5
32 - DN 600 NORD LUSSAGNET - LAUJUZAN_IZAUTE	85.0	600	ENTERRE	280	5	5

**Installations annexes situées sur la commune :**

Nom de l'installation	Distances S.U.P. en mètres (à partir de l'installation)		
	SUP1 (*)	SUP2	SUP3
RO-SECURITE LUSSAGNET-GASCOGNE 24"	35	6	6
RO-SECURITE LUSSAGNET-GASCOGNE 16"	35	6	6
PS-LUSSAGNET DEPART GUYENNE	35	6	6
PS-LUSSAGNET ARRIVEE LACQ	35	6	6
RO-SECURITE LUSSAGNET-ADOUR	45	7	7
RO-SECURITE LUSSAGNET-ASPI LUG10 SCL	45	7	7
RO-SECURITE LUSSAGNET-ASPI IZA4 SCL	45	7	7
RO-SECURITE LUSSAGNET-ASPI ARMII SCL	45	7	7
RO-SECURITE LUSSAGNET-ARMAGNAC_GIRONDE	45	7	7
PS-LUSSAGNET DEPART GASCOGNE	45	7	7
PS-LUSSAGNET DEPART ARMAGNAC-GIRONDE	45	7	7
PS-LUSSAGNET DEPART ADOUR	45	7	7
PS-LUSSAGNET DEPART GIRLAND (900)	45	7	7
PS-LUSSAGNET DEPART BEARN	45	7	7
PS LUSSAGNET DEPART IZAUTE	45	7	7

PS INTERCONNEXION TRANSPORT LUSSAGNET	45	7	7
PL-GAZ CARBURANT KY 201 LUSSAGNET	45	7	7
PL-GAZ CARBURANT KY 301 LUSSAGNET	45	7	7
KP-STATION COMP. LUSSAGNET	45	7	7

\* NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.

**Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :**

Néant

**Article 2 :** Conformément à l'article R. 555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :

Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :

La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code de l'environnement.

L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

**Article 3 :** Conformément à l'article R. 555-30-1 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones définies à l'article 2.

**Article 4 :** Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-I et L. 163-10 du code de l'urbanisme.

**Article 5 :** En application de l'article R. 554-60 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la Préfecture des Landes. Il sera également adressé au maire de la commune de Lussagnet.

**Article 6 :** Cet arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

**Article 7 :** Le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, le président de l'établissement public compétent ou le maire de la commune de Lussagnet, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Landes, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur Général de Teréga.

Fait à Mont-de-Marsan, le **07 MAI 2018**


Pour le préfet et par délégation,  
Le secrétaire général



Yves MATHIS

*(1) La carte des servitudes d'utilité publique annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de la Préfecture des Landes et de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine ainsi que dans l'établissement public compétent ou la mairie concernée.*

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

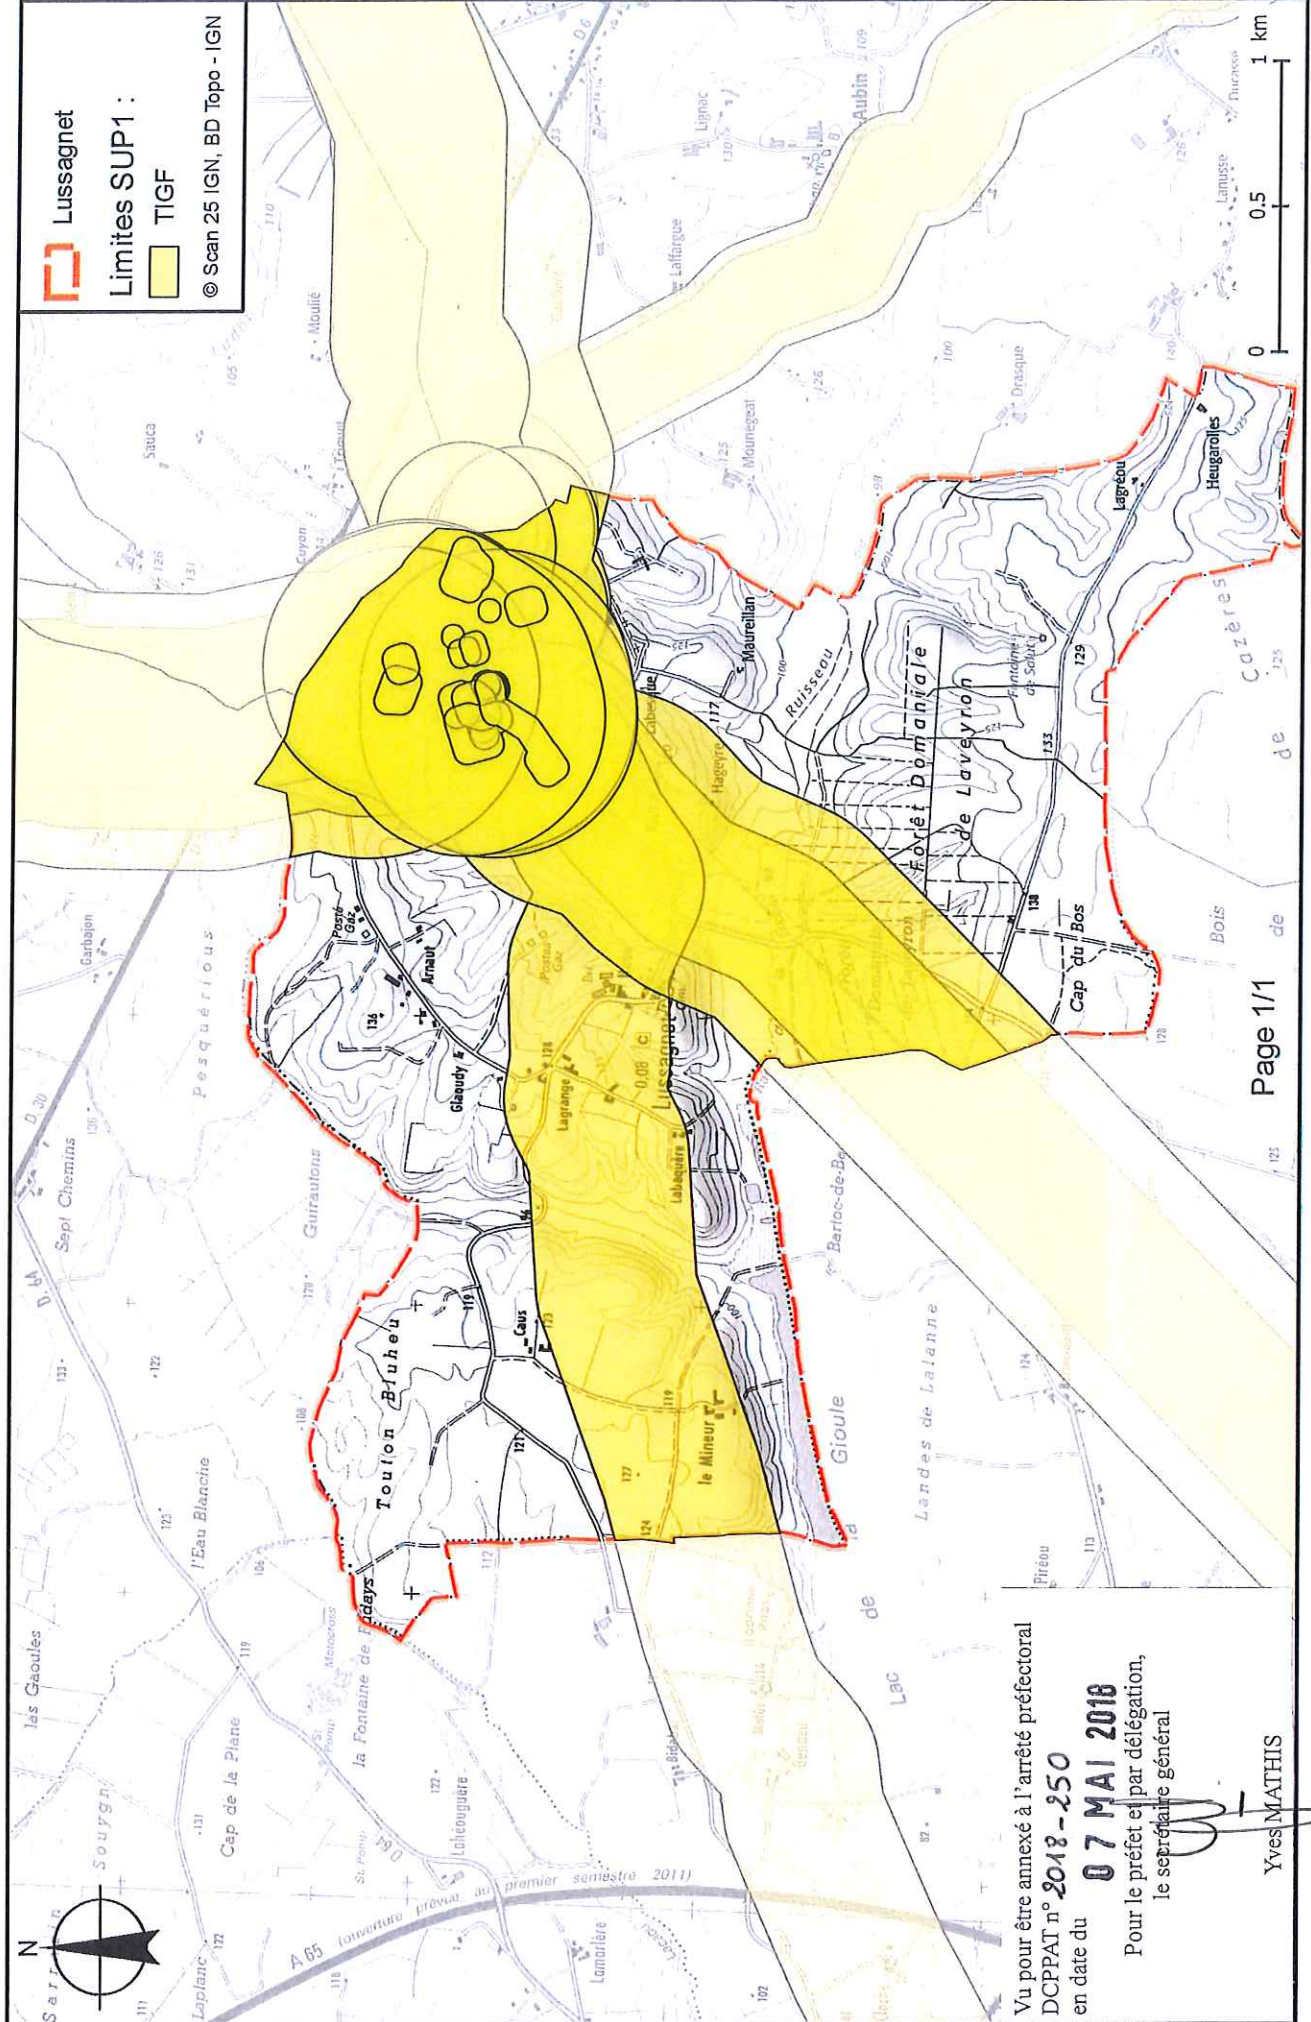

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral  
DCPPAT n° 2018-250  
en date du **07 MAI 2018**  
Pour le préfet et par délégation,  
le secrétaire général

Yves MATHIS