



ANALYSE DU RISQUE Foudre SELON NF EN 62305-2

ETCHE
SAINT PAUL LES DAX (40)



Interlocuteur client :
- Bureau d'Etude d'environnement :
ECORCE ICPE CONSEIL

- Maitre d'Œuvre
Cubic 33 GROUP



ETCHE SAINT PAUL LES DAX (40)

Référence document
RGC 28 660



RESUME :

Ce document représente l'Analyse du Risque Foudre de la plateforme logistique de la société ETCHE STOCK en projet sur la commune de **SAINT PAUL LES DAX** dans le département des **LANDES (40)**.

Il a été rédigé au terme de la mission qui nous a été confiée par la société **ECORCE ICPE CONSEIL** dans le cadre de la prévention et de la protection contre le risque foudre.

Cette première étape est un des préalables pour rendre l'installation ICPE en conformité vis-à-vis de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié et de sa circulaire d'application du 24 avril 2008.

+ Administratif

Rédacteur	Vérification	Révision
Nom : Nicolas ALNET Société : RG Consultant Date : 12/05/2023 Visa 	Nom : Julien TISON Société : RG CONSULTANT Date : 15/05/2023 Visa 	A

DIFFUSION :

CUBIC 33 GROUP 7 Place Antonin PONCET 69002 LYON aa@cubic33group.Com	ECORCE ICPE CONSEIL 7, rue Robert et Reynier 69190 SAINT-FONS damien.ecorce@icpe-conseil.fr	RG CONSULTANT 333 cours du 3ème Millénaire 69800 SAINT-PRIEST Bâtiment Le Pôle – 2ème étage Tél. +33 (0)4 37 41 16 10 info@rg-consultant.com www.rg-consultant.com
---	--	--

TABLE DES MODIFICATIONS

Rév	Chrono secrétariat	Date	Objet
A	RGC 28 660	12/05/2023	Analyse du Risque Foudre

LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS PAR ECORCE ICPE CONSEIL

INTITULE	Fournis	Référence / Auteur
Etude de Dangers, dossier ICPE ou Résumé non technique	Oui	Dossier de demande d'Enregistrement – ETCHE STOCK Mars 2023 Indice 01
Arrêté Préfectoral (Rubrique ICPE le cas échéant)	Oui	
P.O.I (Plan d'Opération Interne)	Non	
Liste et implantation des EIPS ou MMR	Non	
Plans des réseaux enterrés (HT, BT, CFA, canalisations, terre et équipotentialité)	Non	
Synoptique Courant fort	Non	
Synoptique Courant faible	Non	
Plan de masse	Oui	PC 2023_14-04-2023-Plan général – ICPE PC 2023_14-04-2023-Plan Masse - ICPE
Plan de coupe	Oui	PC 2023_14-04-2023-Coupe Cellule - ICPE
Plan des façades	Non	
Plan de zonage ATEX	Non	

Tableau 1 : Liste des documents

L'ARF ci-après a été réalisée selon les informations et plans fournis par **ECORCE ICPE CONSEIL**, commanditaire de cette étude. En conséquence, la responsabilité de RG Consultant ne pourrait être remise en cause si :

- Les informations fournies se révèlent incomplètes ou inexactes,
- Certaines installations ou process ne nous ont pas été présentés,
- La présentation de l'entreprise est effectuée dans des conditions différentes des conditions réelles de fonctionnement,
- Des changements majeurs sont effectués postérieurement à la rédaction de ce document.

Enfin, il appartient au destinataire de l'étude de vérifier que les hypothèses prises en compte et énumérées dans le descriptif ci-après sont correctes et exhaustives.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	5
1.1 OBJET	5
2. PRESENTATION GENERALE DU SITE	6
2.1 GENERALITES.....	6
2.2 PERSONNEL SUR SITE.....	8
2.3 CARACTERISTIQUES DES COURANTS FORTS	8
2.3.1 Réseau Normal.....	8
2.3.2 Réseau Secouru	8
2.3.3 Réseau Ondulé	8
2.3.4 Réseau photovoltaïque	8
2.4 CARACTERISTIQUES DES COURANTS FAIBLES	9
2.5 PROTECTION INCENDIE	10
2.6 MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS.....	11
2.7 CHEMINEMENT DES RESEAUX COURANTS FORTS ET FAIBLES GENERAUX DU SITE	11
2.8 LISTE DES CANALISATIONS ENTRANTES ET SORTANTES.....	11
3. DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES	12
3.1 TEXTES REGLEMENTAIRES.....	12
3.2 NORMES DE REFERENCES	12
4. MÉTHODOLOGIE.....	13
4.1 PRESENTATION GENERALE	13
4.2 LIMITE DE L'A.R.F	14
4.3 PRINCIPE DE L'ANALYSE PROBABILISTE : CALCUL DE R1	14
5. NATURES DES ÉVÈNEMENTS REDOUTES	17
5.1 SITUATIONS REGLEMENTAIRES.....	17
5.2 POTENTIELS DE DANGER.....	18
5.3 ZONES A RISQUES D'EXPLOSION.....	19
5.4 EVENEMENTS INITIATEURS.....	20
5.5 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES.....	21
5.6 INSTALLATIONS A PRENDRE EN COMPTE DANS L'ANALYSE DE RISQUE Foudre.....	22
6. CALCULS PROBABILISTES DU RISQUE Foudre	23
6.1 DONNEES GENERALES.....	23
6.2 ENTREPÔT LOGISTIQUE	25
6.2.1 Données et caractéristiques de la structure.....	25
6.2.2 Données et caractéristiques des services	26
6.2.3 Données et caractéristiques de la zone.....	27
6.2.4 Calculs du risque R1 (perte de vie humaine)	31
6.3 POSTE DE GARDE	34
6.3.1 Données et caractéristiques de la structure.....	34
6.3.2 Données et caractéristiques des services	35
6.3.3 Données et caractéristiques de la zone.....	36
6.3.4 Calculs du risque R1 (perte de vie humaine)	40
7. SYNTHÈSE	43

ANNEXES

Annexe 1 : Analyse du risque foudre NF EN 62 305-2

Annexe 2 : Lexique

1. INTRODUCTION

1.1 Objet

Dans le cadre du projet de reconstruction totale d'une plateforme logistique en lieu et place de l'ancien site de la société ITM, basé sur la commune de **SAINT PAUL LES DAX**, la société **ECTHE, STOCK** nouveau propriétaire, souhaite réaliser en accord avec la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, une Analyse de Risque Foudre.

Le but de cette analyse est d'identifier si une protection externe ou interne contre la foudre est nécessaire ou pas. Si une protection s'impose, il s'agit de ramener le risque calculé en-dessous d'un niveau maximum tolérable par la mise en œuvre de mesures de protection et de prévention.

Ce document présente les résultats de cette Analyse de Risque Foudre (ARF) conforme à la norme NF EN 62305-2.

L'Étude Technique ultérieure permettra de définir précisément les solutions de protection contre la foudre (effets directs et indirects ainsi que dispositif de prévention).

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE


2.1 Généralités

La société ETCHE STOCK est devenue en 2020 propriétaire des installations anciennement exploitées par la société ITM Logistique Alimentaire International. Ces installations ne sont plus adaptées aux besoins d'ETCHE STOCK et de ses clients.


De ce fait, les bâtiments existants seront entièrement détruits et un nouveau bâtiment de 38 000 m² sera construit.




Figure 1: Projet final

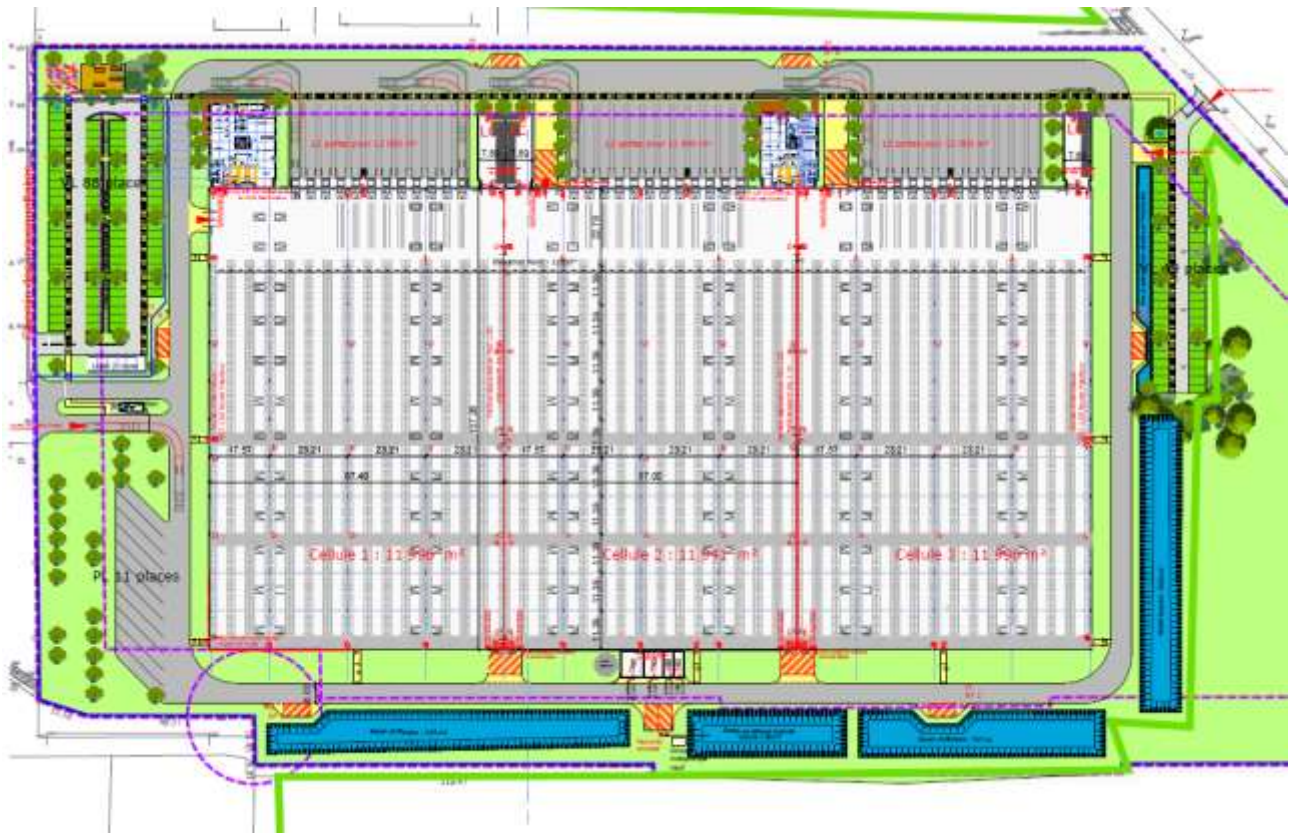

Plan 1 : Plan Général ICPE

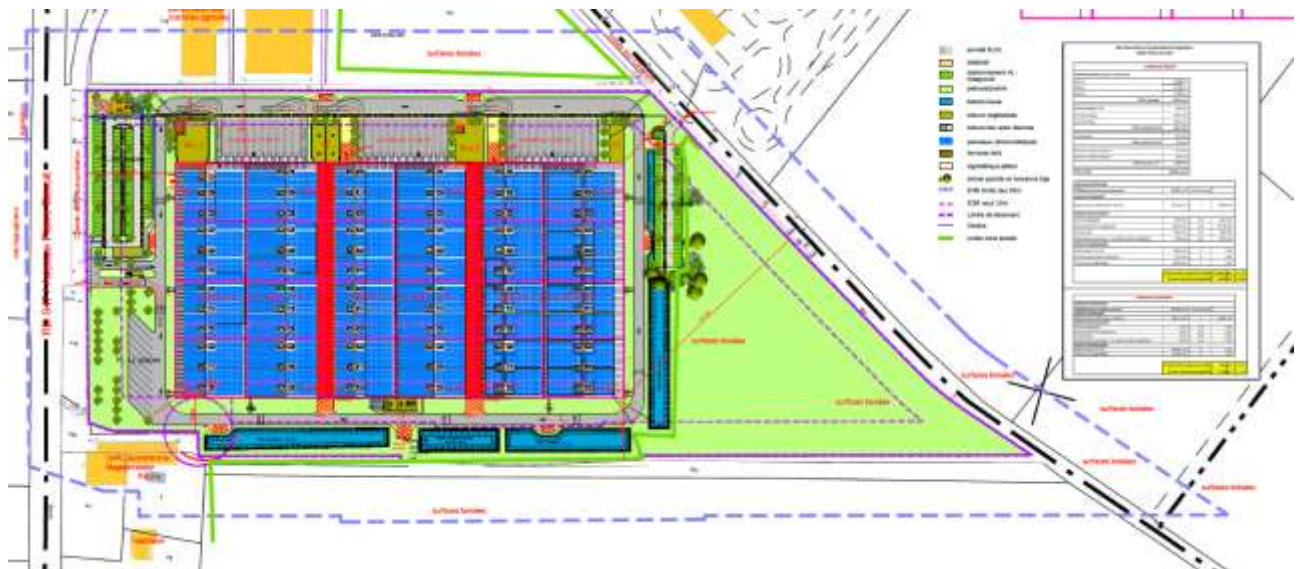

Plan 2 : Extrait plan de Masse ICPE

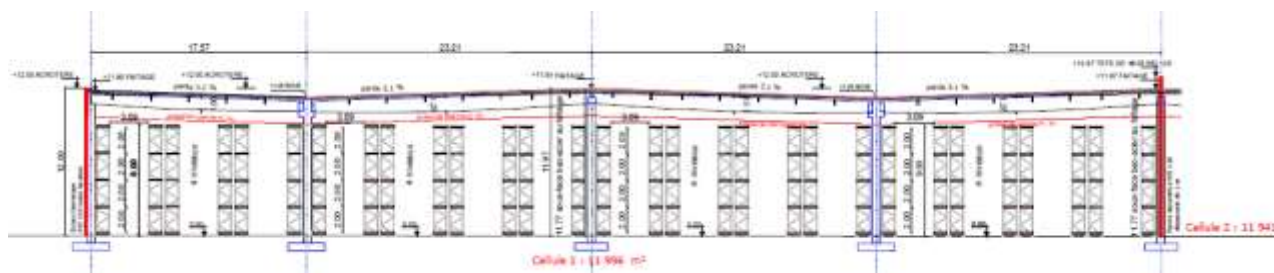

Plan 3 : Extrait plan de coupe

2.2 Personnel sur site

Le site aura un effectif d'environ 180 personnes, réparties entre les bureaux et les cellules de stockages.

Le rythme de travail se fera en 2 X8 h, sur une plage horaire de 4 h à 20 h du lundi au vendredi.

On retrouvera une présence occasionnelle pour l'entretien et la maintenance dans les locaux techniques (Sprinkler, chaufferie, Transformateur et TGBT).

Un poste de garde est prévu à l'entrée du site. Nous partirons par défaut sur une présence en permanence sur le site, du personnel de gardiennage.

2.3 Caractéristiques des courants forts

2.3.1 Réseau Normal

Le site est alimenté en haute tension 20kV via 1 poste de livraison en bordure de site.

De ce poste, une boucle ouverte viendra alimenter le poste électrique situé en façade sud du bâtiment (Local Transformateur) .

Le régime de neutre ne nous a pas été communiqué.

2.3.2 Réseau Secouru

Le site sera dépourvu de système de secours électrique de type groupe électrogène de sécurité.

2.3.3 Réseau Ondulé

Le site disposera d'un réseau ondulé sécurisant une partie des installations électriques du site.

2.3.4 Réseau photovoltaïque

Le site sera équipé en toiture des 3 cellules d'installations photovoltaïques, pour un fonctionnement mixte en auto-alimentation et revente du surplus produit.

2.4 Caractéristiques des courants faibles

Le bâtiment sera raccordé aux réseaux téléphonique et informatique du site via :

- Une rocade cuivre souterraine, pour le téléphone de secours située dans le Poste de garde,
- Une rocade fibre optique, pour la téléphonie et l'informatique.

L'informatique et la gestion du process sont réalisées aux travers, différentes baies VDI, reliées entre elles par fibre optique et assurant en local le dispatching vers les équipements (Automates, ordinateurs...) par réseaux cuivre.

La fibre n'étant pas impactable par la foudre cette ligne ne sera donc pas prise en compte dans cette étude.


Les lignes de sécurité suivantes ont pu être identifiées :

- Téléphone de secours au poste de garde
- Bus incendie entre le bâtiment logistique et le Poste de Garde

2.5 Protection incendie

Le site est doté des moyens de protection et de prévention suivants :

- Extincteurs,
- RIA,
- Poteaux Incendies,
- Désenfumage,
- Détection incendie, détecteur de fumée, avertisseurs sonores, déclencheurs manuels et automatiques...
- Centrale de détection incendie,
- Murs coupe-feu REI 120 entre les différentes cellules,
- Réseau sprinkler,
- Motopompes Sprinkler,
- Cuve Sprinkler
- Motopompes poteaux incendie,
- Bassin de défense incendie.

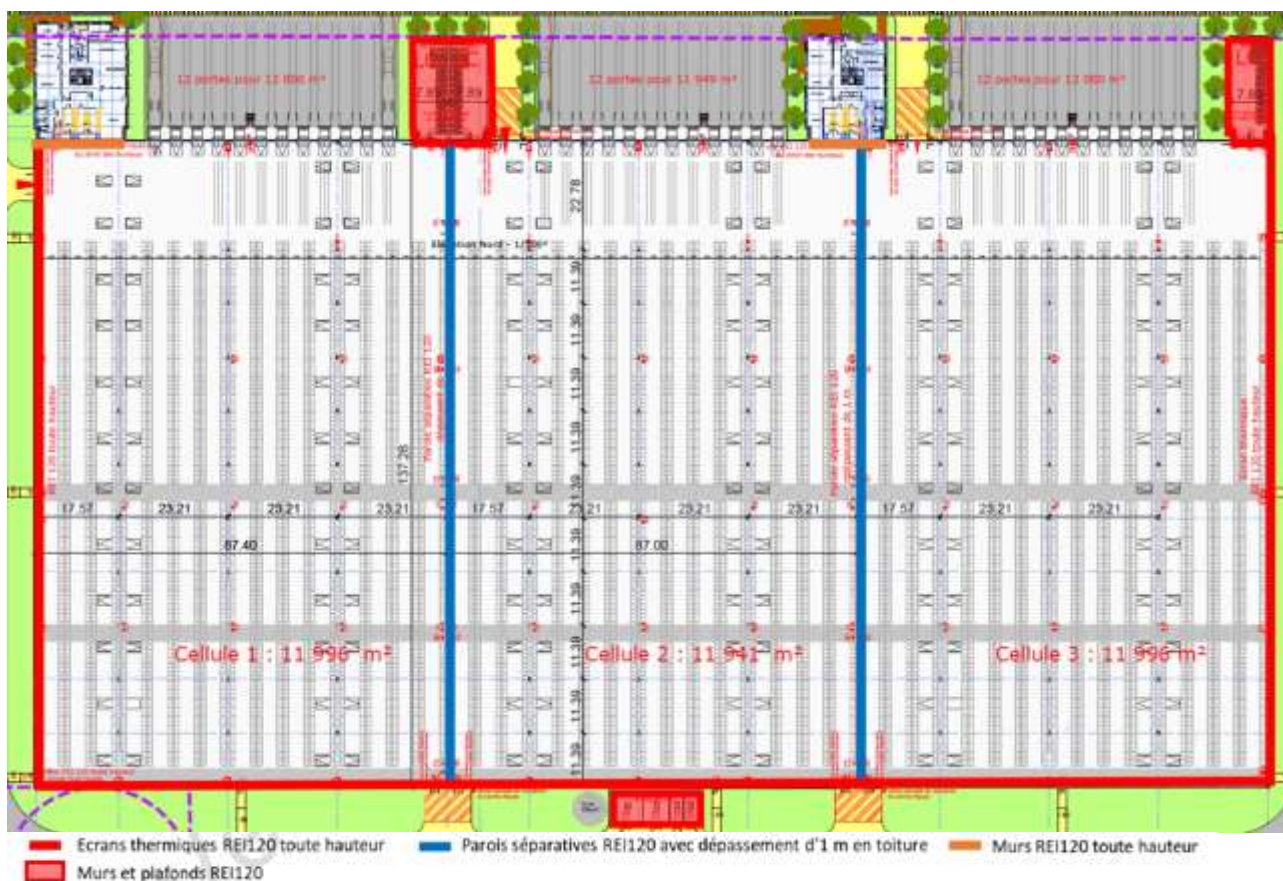

Plan 4 : Murs coupe-feu de l'entrepôt

2.6 Mise à la terre des installations

La mise à la terre à fond de fouille n'est pas déterminée sur site à ce stade de l'étude.

2.7 Cheminement des réseaux courants forts et faibles généraux du site

Zone	Lignes connectées			
	Nom	Longueur (m)	Relié à	Type
ENTREPÔT LOGISTIQUE	Alimentation HT	1 000	Poste de livraison	Souterrain
	Alimentation BT Photovoltaïque	1 000	Réseau photovoltaïque toiture	Aérien
	Distribution BT Éclairage extérieur	1 000	Éclairage extérieur	Souterrain
	Distribution BT Borne de rechargement Véhicule électrique	1000	Borne IRVE	Souterrain
	Distribution BT Poste de Garde	230	TD Poste de Garde	
	Bus Alarme Incendie	1 000	SSI	Souterrain
POSTE DE GARDE	Alimentation BT	230	TGBT Entrepôt	
	Bus Alarme Incendie	1 000	SSI	Souterrain
	Courants faibles	1 000	Liaison ORANGE	Souterrain

Tableau 2 : Réseaux

Lorsque la longueur d'une section de service est inconnue, on estime que $L_c = 1000$ m.

2.8 Liste des canalisations entrantes et sortantes

Zone	Nom	Nature	Mise à la terre
Ensemble du site	Canalisation Gaz (Si présent pour la chaufferie)	Métallique	Oui
	Canalisations AEP	PEHD	Non
	Canalisations Eaux Usées	PE, ou PVC	Non
	Canalisations Eaux Pluviales	PVC	Non
	Canalisations Sprinkler	Métallique	Oui
	Canalisations Sprinkler Cellules	Métallique	Oui
	Canalisations CVC	Métallique	Oui

Source : Selon Retour d'expérience.

Tableau 3 : Canalisations

3. DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES

3.1 Textes réglementaires

Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement.

Circulaire du 24 avril 2008 relative à l'application de l'arrêté du 4 octobre 2010.

3.2 Normes de références

NF EN 62 305-1 (C 17-100-1) – Novembre 2013 [Protection des structures contre la foudre – partie 1 : Principes généraux].

NF EN 62 305-2 (C 17-100-2) – Décembre 2012 [Protection des structures contre la foudre – partie 2 : Évaluation du risque].

NF EN 62 305-3 (C 17-100-3) – Décembre 2012 [Protection des structures contre la foudre – partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains].

NF EN 62 305-4 (C 17-100-4) – Décembre 2012 [Protection des structures contre la foudre – partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures].

4. MÉTHODOLOGIE

4.1 Présentation générale

Le déroulement de l'Analyse du Risque Foudre doit être conforme à la méthodologie développée dans l'Arrêté Ministériel du 4 octobre 2010 modifié et sa circulaire d'application et comme décrit dans la norme NF EN 62 305-2.

La norme NF EN 62305-2 « Protection contre la foudre – Partie 2 : Évaluation du risque » distingue trois types essentiels de dommages pouvant apparaître à la suite d'un coup de foudre :

- D1: blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et aux tensions de pas ;
- D2: dommages physiques (incendies, explosions, destructions mécaniques, émanations - chimiques) dus au courant de foudre, y compris les étincelles dangereuses ;
- D3: défaillances des réseaux internes dues à l'impulsion électromagnétique de foudre.

Chaque type de dommage peut entraîner des pertes différentes dans la structure à protéger. Les types de perte dépendent des caractéristiques de la structure et de son contenu. 4 types de pertes sont pris en considération :

	Type de pertes		Risques tolérables (Rt)
R1	Perte de vie humaine	<	0,00001
R2	Perte de service public	<	0,001
R3	Perte d'héritage culturel	<	0,001
R4	Perte de valeurs économiques	<	0,001

Tableau 4 : Différents types de pertes

L'Analyse du Risque Foudre identifie :

- les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé ;
- les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d'énergie, réseaux de communications, canalisations) qui nécessitent une protection ;
- la liste des équipements ou des fonctions à protéger ;
- le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et l'efficacité du système de détection d'orage éventuel.

L'Analyse du Risque Foudre n'indique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte). La définition de la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres) et les vérifications du système de protection existant sont du ressort de l'étude technique.

L'Analyse du Risque Foudre ne permet pas au responsable de l'installation de faire installer un système de protection contre la foudre car les mesures de prévention et les dispositifs de protection ne sont pas encore définis lors de cette étape.

L'Analyse du risque foudre objet de ce document se conformera au plan suivant :

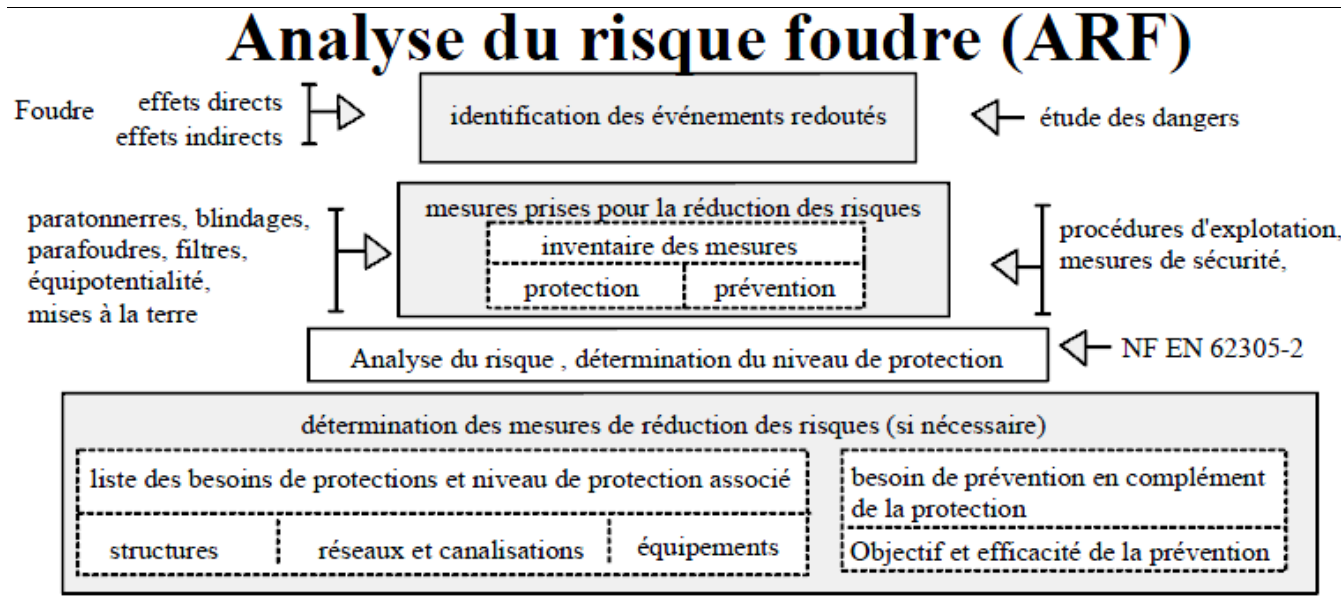


Figure 2: Structure de l'Analyse de Risque Foudre

4.2 Limite de l'A.R.F

Dans le cadre réglementaire de l'arrêté, seul le risque R1 (perte de vie humaine) au sens de la norme NF EN 62305-2 est étudié.

En effet :

- Le risque R2 est lié à la perte inacceptable de service public ; or aucun service public n'est touché par la dégradation éventuelle des installations concernées,
- Le risque R3 est lié à la perte d'éléments irremplaçables du patrimoine culturel ; il est habituellement évalué dans le cas de musées, d'églises ou de monuments historiques ; son intérêt n'est pas à retenir ici,
- Le risque R4 est lié à la perte économique ; il n'est pas pris en compte dans le cadre de cette analyse.

4.3 Principe de l'analyse probabiliste : Calcul de R1

- Détail du calcul R1

Le risque total calculé R1 est la somme des composantes des risques partiels : $R_A, R_B, R_C, R_M, R_U, R_V, R_W, R_Z$ appropriés, voir explication ci-dessous.

$$R1 = R_A + R_B + R_C^* + R_M^* + R_U + R_V + R_W^* + R_Z^*$$

↓ Impact sur la structure
 ↓ Impact sur le service
 ↓ Impact à proximité du service
 ↓ Impact à proximité de la structure

(*) : Uniquement pour les structures présentant un risque d'explosion et pour les hôpitaux et autres structures dans lesquelles des défaillances de réseaux internes peuvent mettre en danger immédiat la vie humaine.

Chaque composante de risque R_A , R_B , R_C , R_M , R_U , R_V , R_W et R_Z , peut être exprimée par l'équation générale suivante :

$$R_x = N_x \times P_x \times L_x$$

Où

N désigne le nombre annuel d'évènements dangereux ou de coups de foudre

P est la probabilité de dommages dus à l'un de ces coups provoquant ces dommages

L est un coefficient de pertes prenant en compte le type de dommage

Les huit composantes sont définies comme suit :

Source de dommage	Nature du risque	
Impact sur la structure (S1)	R_A	Blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas
	R_B	Dommages physiques (incendie ou explosion)
	R_C	Défaillances des réseaux internes
Impact à proximité de la structure (S2)	R_M	Défaillances des réseaux internes
Impact sur un service connecté à la structure (S3)	R_U	Blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur
	R_V	Dommages physiques (incendie ou explosion)
	R_W	Défaillances des réseaux internes
Impact à proximité d'un service connecté à la structure (S4)	R_Z	Défaillances des réseaux internes

Tableau 5 : Natures du risque

- Acceptabilité du risque

La norme NF EN 62305-2 fixe la limite supérieure du risque tolérable (R_T) à 10^{-5} . Le risque de dommages causés par la foudre est calculé et comparé à cette valeur.

Lorsque la valeur est supérieure au risque acceptable des solutions de protection et/ou de prévention sont introduites dans les calculs pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur limite tolérable.

Si $R_1 > R_T$

→ Il faut prévoir des mesures de protection pour réduire R_c afin qu'il soit \leq à R_t .

Si $R_1 \leq R_T$

→ Une protection contre la foudre n'est pas nécessaire.

Pour les besoins de la présente norme, 4 niveaux de protection (I, II, III, IV), correspondant aux paramètres minimum et maximum du courant de foudre, ont été définis pour une protection efficace dans, respectivement, 98 %, 95 %, 88 % et 81 % des cas.

- Mesures de réduction des risques

Les mesures de protection pour réduire les risques sont les suivantes :

Type de dommages	Mesures
Blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et aux tensions de pas (D1)	- Isolation appropriée des éléments conducteurs exposés - Equipotentialité par un réseau de terre maillé - Restrictions physiques et panneaux d'avertissement
Dommages physiques (D2)	- Système de protection contre la foudre (SPF : IEPF-IIPF)
Défaillances des réseaux internes (D3)	- Ecrantage du câblage - Ecran magnétique - Cheminement des réseaux - Parafoudres associés ou coordonnés - Equipotentialité et mise à la terre

Tableau 6 : Mesures de protection pour réduire le risque

5. NATURES DES ÉVÈNEMENTS REDOUTÉS

5.1 Situations réglementaires

Les activités Classées au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sont les suivantes :

Rubrique	Désignation de la rubrique	Régime
1510	Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques.	Enregistrement
2925	Accumulateurs (ateliers de charge d').	Déclaration

Tableau 7 : Rubriques ICPE

Certaines de ces rubriques sont visées par l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié. Les installations qui les concernent sont donc soumises au respect des prescriptions de cet arrêté ministériel. Le site possède également d'autres rubriques ICPE, non classées : 2910-A2 et 4734-2.

5.2 Potentiels de danger

Nous estimons qu'en raison des activités, les potentiels de dangers redoutés sont les suivants :

- **Entrepôts :**

Phénomène dangereux redoutés	Application	Paramètre (Lfe)
Effets de surpression associés à l'explosion d'une substance	Oui	Concerné : Effet confiné dans le local de charge
Inflammation d'un nuage de gaz en champ libre (UVCE) ou dans une zone encombrée (VCE),	Oui	
Effets thermiques en cas de rupture ou fuite sur une canalisation calorifique ou sous pression	Non	Sans objet
Contamination de l'environnement par incendie, déversement ou combustion de produit chimique	Non	Sans objet
Risque pour l'homme en cas d'inhalation de produits chimique	Non	Sans objet
Incendie	Oui	Concerné : Risque d'explosion et Flux thermique sortants du bâtiment
Une perte du réseau CVC	Non	Sans objet
Une perte de l'alimentation électrique ou du réseau de télécommunication	Oui	Concerné : Flux thermique sortants du bâtiment
Risque pour l'homme en cas de surtension sur le réseau par manœuvre ou perturbation atmosphérique	Non	Sans objet

- **Poste de Garde :**

Phénomène dangereux redoutés	Application	Paramètre (Lfe)
Effets de surpression associés à l'explosion d'une substance	Non	Sans objet
Inflammation d'un nuage de gaz en champ libre (UVCE) ou dans une zone encombrée (VCE),	Non	Sans objet
Effets thermiques en cas de rupture ou fuite sur une canalisation calorifique ou sous pression	Non	Sans objet
Contamination de l'environnement par incendie, déversement ou combustion de produit chimique	Non	Sans objet
Risque pour l'homme en cas d'inhalation de produits chimique	Non	Sans objet
Incendie	Oui	Concerné : Flux thermique restant dans le bâtiment
Une perte du réseau CVC	Non	Sans objet
Une perte de l'alimentation électrique ou du réseau de télécommunication	Oui	Concerné : Flux thermique restant dans le bâtiment
Risque pour l'homme en cas de surtension sur le réseau par manœuvre ou perturbation atmosphérique	Non	Sans objet

Tableaux 8 : Phénomènes redoutés

5.3 Zones à risques d'explosion

Il ne nous a pas été indiqué de zone ATEX sur les bâtiments. Les locaux de charges sont situés en façade nord. La formation de zone ATEX peut être présente lors des charge des batteries en cas de mauvaises ventilations. Nous retiendrons pour ces locaux, un risque d'incendie élevé lié à une présence de zone ATEX 1.

Suivant la notice de dangers, en cas de dysfonctionnement de l'extracteur d'air dues locaux de charge, une accumulation d'hydrogène peut s'accumuler dans ces locaux.

Le passage dans les locaux est ponctuel. Pour les calculs nous sommes partis sur une présence de 2 personnes 2 h par jours, pendant les jours de travail.

Pour mémoire, suivant la norme NF EN 62 305 :

- Pour un risque d'explosion lié à une zone ATEX 1 ou 21 en accord avec la réglementation, le risque retenu est un risque d'incendie élevé.
- Pour un risque d'explosion lié à une zone ATEX 2 ou 20 en accord avec la réglementation, le risque retenu est un risque d'incendie faible, sauf si la charge calorifique du bâtiment, indique un risque d'incendie supérieur.

5.4 Evénements initiateurs

La foudre est un phénomène violent et fortement énergétique à son point d'impact.

Elle peut soit :

- **Faire exploser ou enflammer** des produits inflammables,
- **Perforer ou échauffer** des matériaux conducteurs,
- **Faire exploser** (par vaporisation de l'eau contenue) des matériaux diélectriques.

Inflammation ou explosion d'un nuage gaz
<p align="center">Ce cas peut arriver par impact direct dans un volume de vapeur ou de gaz. La température de l'arc (30 000°) est très nettement supérieure aux températures d'inflammation et d'explosion. Il est aggravant dans toutes les zones explosibles externes.</p>
Réalisation de points chauds à l'attachement du canal de foudre sur les structures métalliques
<p align="center">Ce cas peut arriver à l'attachement du canal de foudre sur les structures métalliques. A cet endroit (sur quelques cm²) la température est telle qu'elle entraîne une fusion du métal en présence. La durée d'activation est courte, quelques secondes. Il est aggravant si le point chaud fait tomber des particules en fusion vers des zones explosibles ou inflammables. Il est aggravant pour tous les réservoirs ou les canalisations dont l'épaisseur est inférieure à 5 mm, et à proximité des zones explosibles ou inflammables.</p>
Étincelage résultant de différences de potentiel d'éléments de structure entre eux
<p align="center">Ce cas peut intervenir si les structures d'écoulement du courant de foudre capté et les structures métalliques proches qui sont au potentiel de la terre, sont à une distance inférieure à la distance de sécurité. Il est aggravant s'il intervient dans toute zone explosible ou inflammable, ou s'il détruit un équipement de sécurité. Il est aggravant pour les joints isolants de canalisations.</p>
Percement de conteneur ou de canalisation
<p align="center">Ce cas peut intervenir sur impact direct d'une canalisation métallique ou d'une cuve dont l'épaisseur n'est pas suffisante pour résister à la fusion. Il est aggravant pour tous les réservoirs ou les canalisations dont l'épaisseur est inférieure à 5 mm.</p>
Incendie ou destruction des structures d'un bâtiment
<p align="center">Ce cas peut se produire par explosion à l'impact des matériaux non conducteurs utilisés dans la structure ou par incendie des matériaux constitutifs sur courant de suite. Il est aggravant dans le cas de structures entièrement construites avec des pierres, du bois avec un risque pour le personnel interne.</p>
Coup direct sur des éléments externes aux structures de bâtiment
<p align="center">Ce cas concerne les lampadaires, les sirènes, les cheminées, les événements, les capteurs disposés en hauteur... Il est aggravant si ces équipements contribuent à la sécurité du site, si la collecte du courant de foudre vient à détruire un équipement IPS ou conduire à un étincelage en zone explosible ou inflammable.</p>
Surtensions électriques par effets directs ou indirects
<p align="center">Ce cas peut intervenir en cas de circuits électriques exposés comme les lignes aériennes ou ceux présentant des boucles importantes de capture du champ électromagnétique rayonné par la foudre. Il peut intervenir également en cas de différences de potentiel de terre sur un impact de foudre proche. Il est aggravant pour les équipements qui contribuent à la sécurité du site. Il est surtout dans le cas de claquages ou courts-circuits qui interviendraient dans une zone explosible.</p>
Effets sur les personnes
<p align="center">Ce cas peut intervenir en cas de coup direct ou de tension de pas ou de toucher, d'une personne exposée au voisinage d'une structure impactée. Ce cas n'est pas lié aux effets sur l'environnement mais à ceux liés à un impact direct à proximité. Il est dans tous les cas aggravant.</p>

Tableau 9 : Interaction foudre/équipements

5.5 Mesures de maîtrise des risques

Les équipements dont la défaillance entraîne une interruption des moyens de sécurité et provoquant ainsi des conditions aggravantes à un risque d'accident sont à prendre en compte. La liste de ces équipements est la suivante avec leur susceptibilité à la foudre :

Organes de sécurité	Susceptibilité à la foudre
Extincteur	Non
Poteaux Incendie	Non
RIA	Non
Motopompe Sprinkler	Oui
Motopompes Poteau Incendie	Oui
Détection d'hydrogène	Non (système à sécurité positive avec coupure de l'alimentation des charges de batterie en cas de détection d'hydrogène, ou d'arrêt de la ventilation.)
Ventilation des locaux de charge	
Onduleurs / informatique	Oui
Centrale de détection intrusion	Oui
Centrale de détection incendie	Oui
Switch baie informatique / Report d'alarme vers télésurveillance	Oui
Téléphone direct Poste de garde	Oui

Tableau 10 : Liste des équipements de sécurité

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée par le Maître d'ouvrage.

5.6 Installations à prendre en compte dans l'analyse de risque foudre

En fonction de leurs tailles et de leurs caractéristiques, les structures sont traitées de façon statistique ou de façon déterministe. L'approche déterministe est pertinente pour les structures ouvertes ou de petites dimensions ou pour les structures métalliques (par exemple tuyauteries).

Bâtiments / Installations	Traitement statistique selon la norme NF EN 62305-2	Traitement déterministe ¹
ENTREPÔT LOGISTIQUE	X	
Poste de Garde	X	

Tableau 11 : Installations à étudier dans l'ARF

Méthode déterministe¹ :

Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local.

Par conséquent, quelle que soit la probabilité d'impact, une structure ou un équipement défini comme Important Pour la Sécurité, sera protégé si l'impact peut engendrer une conséquence sur l'environnement ou sur la sécurité des personnes.

Lorsque la norme NF EN 62305-2 ne s'applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou à risque d'impact foudre privilégié telles que les cheminées, aéro-réfrigérants racks, stockages extérieurs,...) cette méthode est choisie.

Définition des zones

La norme NF EN 62305-2 permet le découpage des bâtiments en différentes zones, selon plusieurs conditions citées ci-dessous :

- La zone concernée est une partie verticale séparée du bâtiment,
- Le bâtiment est une structure sans risque d'explosion,
- La propagation du feu entre chaque zone du bâtiment est évitée au moyen de murs coupe-feu de 120 min (REI 120) ou au moyen d'autres mesures de protection équivalente,
- La propagation des surtensions le long des lignes communes, s'il y en a, est évitée au moyen de parafoudres installés aux points d'entrées de ces lignes dans la structure ou au moyen d'autres mesures de protection équivalentes.

L'étude technique devra préconiser les parafoudres nécessaires afin de répondre à la dernière condition.

Le bâtiment répondant aux conditions précédentes, l'Analyse de Risque Foudre sera réalisée sur la cellule 2. Les cellules sont de mêmes tailles, mais les locaux techniques sont attenants à la cellule 2. Pour le calcul de la zone étudiée, les bureaux, le local de charge et les locaux techniques seront pris en compte. Le niveau de risque obtenu sera appliqué à tout le bâtiment.

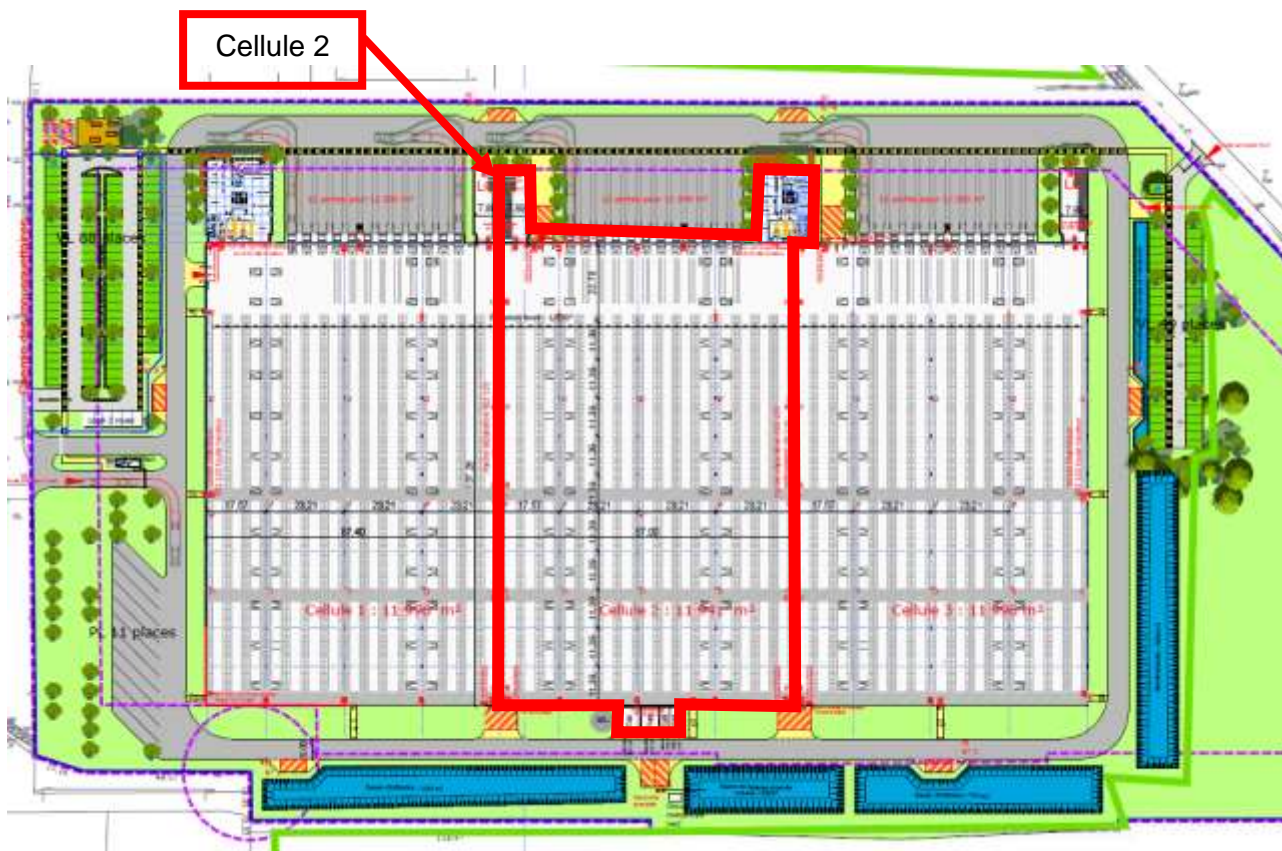


Figure 4: Découpage en cellule du site

6.2 ENTREPÔT LOGISTIQUE

6.2.1 Données et caractéristiques de la structure

Paramètres / Facteurs	Symbole	Valeurs retenues	Signification
Dimensions	L x W x H _b	170 x 88 x 12 m	Longueur x Largeur x Hauteur
Aire équivalente	A _{d/b}	3,11E+04 m ²	Surface d'exposition aux impacts
Emplacement de la structure	C _{d/b}	0,5	Entouré d'objets plus petits
Protection existante contre les effets directs	P _B	1	Structure non protégée par SPF
Facteur associé à l'efficacité de blindage d'une structure	K _{s1}	1	Aucun blindage

Tableau 13 : Données et caractéristiques de la structure

Justification des paramètres encodés

Paramètre C_{d/b} (facteur d'emplacement)

Présence de structures ou d'arbres de hauteur inférieur à proximité, dans un rayon égal à 3 fois la hauteur du bâtiment étudié.

Nous indiquons donc la valeur 0,5 – objet entouré par des objets plus petits.

Paramètre P_B (probabilité de dommages physiques sur une structure)

Le bâtiment n'est pas protégé par un SPF (Système de protection contre la foudre). Nous indiquons la valeur = 1

Dans un premier temps nous calculons R₁ sans mise en place d'un Système de protection foudre (SPF). S'il dépasse le risque limite R_τ des solutions sont utilisées pour le rendre acceptable. On choisit les dispositifs de protection parmi ceux déjà en place.

Paramètre K_{s1} (facteur associé à l'efficacité de blindage d'une structure)

La zone n'est pas équipée d'un écran spatial. Nous indiquons la valeur = 1

6.2.2 Données et caractéristiques des services

Numéro de liaison	Nom de la ligne	LC	$L_a \times W_a \times H_a$	Ci	C _e	U _w	K _{s3}	P _{SPD}
1	Alimentation HT	1 000	4 x 3 x 4m	0,5	0,1	6kV	0,01	1
2	Alimentation BT Photovoltaïque	200	135 x 85 x 1 m	1	0,1	2,5kV	0,01	1
3	Distribution BT Éclairage extérieur	1 000	-	0,5	0,1	2,5kV	0,01	1
4	Distribution BT Borne de rechargement Véhicule électrique	1000	0,5 x 0,5 x 1,5 m	0,5	0,1	2,5kV	0,01	1
5	Distribution BT Poste de Garde	230	9 x 2,5 x 3 m	0,5	0,1	4kV	0,01	1
6	Bus Alarme Incendie	230		0,5	0,1	1,5kV	0,01	1

Tableau 14 : Données et caractéristiques des services

Nota : Les lignes étudiées correspondent à la zone de l'analyse de risque foudre.

Justification des paramètres encodés

Paramètre L_c (Longueur de la section du service)

La valeur indiquée correspond à la longueur de la ligne.

Nous indiquons la valeur 1000 m par défaut lorsque la longueur n'est pas connue.

Paramètres L_a, W_a, H_a (caractéristiques de la structure adjacente)

La valeur indiquée correspond aux dimensions du bâtiment raccordé à la ligne.

Paramètre C_i (facteur d'installation de la ligne)

Les lignes sont enterrées, nous indiquons la valeur 0,5.

Les lignes sont aériennes, nous indiquons la valeur 1.

Paramètre C_e (facteur d'environnement de ligne)

Le bâtiment se situe en zone urbaine avec des bâtiments d'une hauteur comprise entre 10m et 20m. Nous indiquons la valeur = 0,1 – zone urbaine.

Paramètre U_w (Tension de tenue au choc des matériels)

Selon le guide UTE C 15-443, la tension de tenue aux chocs est de 6 kV pour la ligne d'alimentation HT, 4 kV pour les lignes d'alimentation BT, 2,5 kV pour les équipements BT et de 1,5 kV pour un réseau courant faible.

Paramètre K_{s3} (Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne)

Pour la ligne de puissance et de communication, nous choisissons la valeur K_{s3} = 0,01 car nous considérons que c'est un câble non écrané avec surface de boucle de l'ordre de 0,5 m².

Paramètre P_{SPD} (probabilité de défaillance des réseaux internes avec l'installation de parafoudres)

Le bâtiment n'est pas protégé par des parafoudres. Nous indiquons la valeur = 1

6.2.3 Données et caractéristiques de la zone

Paramètres / Facteurs	Symbole	Valeurs retenues	Signification
Facteur de réduction associé au type de sol	r_a / r_u	0,01	Béton
Probabilité de blessures d'êtres vivants – impacts sur le service	P_{TU}	1	Aucune mesure de protection
Probabilité de blessures d'êtres vivants – impacts sur la structure	P_{TA}	1	Aucune mesure de protection
Dispositions réduisant la conséquence de feu	r_p	0,2	Automatique
Risque d'incendie de la structure	r_f	0,1	Elevé
Pertes par dommages physiques (relatives à R1)	L_f	0,042	Stockage Industriel
Présence d'un danger particulier	h_z	5	Risque Moyen
Pertes par défaillance des réseaux internes (relatives à R1)	L_o	0,1	Zone ATEX dans les locaux de charge
Durée de présence des personnes à un emplacement dangereux à l'extérieur de la structure	t_e	0,25	Personnes travaillant dans l'enceinte du site
Risque environnemental	LFE	0,25	Risque d'explosion restant dans les limites du site

Tableau 15 : Données et caractéristiques de la zone

Paramètre r_a / r_u (facteur de réduction associé au type de sol)

Type de sol ou de plancher	Résistance de contact $k\Omega'$	r_a / r_u
Agricole, béton	≤ 1	10^{-2}
Marbre, céramique	1-10	10^{-3}
Gravier, moquette, tapis	10-100	10^{-4}
Asphalte, linoléum, bois	≥ 100	10^{-5}

(1) Valeurs mesurées entre une électrode de 400cm² comprimée avec une force de 500 N à point à l'infini.

Tableau 16 : Paramètre r_a / r_u

Paramètre P_{TU} (probabilité de blessures d'êtres vivants – impacts sur le service)

Nous indiquons la valeur = 1 (aucune mesure de protection).

Paramètre P_{TA} (probabilité de blessures d'êtres vivants – impacts sur la structure)

Nous indiquons la valeur = 1 (aucune mesure de protection).

Paramètre r_p (facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie)

Le site est équipé de systèmes d'extinction automatiques. La valeur est = 0,2.

Paramètre r_f (facteur de réduction associé au risque d'incendie)

Le risque d'incendie estimé est « élevé » vu la présence de substances inflammables en quantité importante : la charge calorifique par cellule est de $150 \cdot 10^6$ MJ suivant le §1.1.2.1 de la notice des dangers, soit 1 250 MJ/m².

La valeur est = 0,1.

Ce tableau, issu de la norme NF EN 62 305-2, est donné à titre indicatif afin de connaître les différents niveaux de risque d'incendie par rapport à la charge calorifique des différents produits stockés

Risque	Faible	Ordinaire	Elevé
Charge calorifique	<400MJ/m ²	400MJ/m ² < <800MJ/m ²	>800MJ/m ²

Tableau 17 : Paramètre r_f

Paramètre L_f (pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques)

Type de Structure	L_f
Bâtiment agricole, Ensemble d'appartements, Grande Maison, Hôpital, Hôtel, Nurserie /Jardin d'enfants, Poste de Police et Dépôt d'ambulances, Prison, Risque d'explosion.	0,1
Bâtiment d'Aéroport, Gare.	0,075
Accueil de Loisirs.	0,067
Boutique / Ensemble de Boutiques, Cathédrale, Lieu de Culte, Musée, Stade compris ceux accueillant des concerts, Théâtre.	0,05
Bâtiment Commercial/Ensemble de bureaux, Grand magasin/Grandes surface, Stockage Industriel, Université.	0,042
Equipement GSM, Ruines classées.	0,04
Bâtiment gazier, Bâtiment médical, Bâtiment recevant du public, Bâtiment télécom, Centre commercial, Ecole, Traitement des eaux.	0,033
Site industriel (Cas général. Applicable hors zones explosives, ou quand le risque d'explosion est confiné dans un container métallique d'épaisseur conforme au tableau 3 de la 62305-3 sans pénétration de service dans le container ou quand les services restent à plus de 3 m de la zone explosive ouverte ou non)	0,02
Autres bâtiments et structures	0,01
Site industriel (Structure comprenant de nombreux éléments métalliques comme des tuyaux ou éléments structurels, permettant au courant de foudre de se disperser sans causer de larges dommages. Applicable hors zones explosives, ou quand le risque d'explosion est confiné dans un container métallique d'épaisseur conforme au tableau 3 de la 62305-3 sans pénétration de service dans le container ou quand les services restent à plus de 3 m de la zone explosive ouverte ou non)	0,005
Site Industriel (structure en béton armé ou avec surface métallique conforme au tableau 3 de la 62305-3), quand le dommage au point d'impact reste limité et ne crée pas de dommage additionnel, applicable hors zones explosives, ou quand le risque d'explosion est confiné dans un container métallique d'épaisseur conforme au tableau 3 de la 62305-3 sans pénétration de service dans le container ou quand les services restent à plus de 3 m de la zone explosive ouverte ou non)	0,001

Tableau 18 : Paramètre L_f

Paramètre h_z (facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial)

Type de danger particulier	h_z
Pas de danger particulier	1
Faible niveau de panique (par exemple, structure limitée à deux étages et nombre de personnes inférieur à 100)	2
Niveau de panique moyen (par exemple, structures destinées à des événements culturels ou sportifs avec nombre de personnes compris entre 100 et 1 000)	5
Difficulté d'évacuation (par exemple, structures avec personnes immobilisées)	5
Niveau de panique élevé (par exemple, structures destinées à des événements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes supérieur à 1 000)	10

Tableau 19 : Paramètre h_z

Paramètre L_o (pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes)

Le bâtiment contient des zones à risque d'explosion. La valeur est $L_o = 0,1$.

Paramètre L_{FE} (pourcentage moyen de victimes blessées par dommages physiques à l'extérieur de la structure)

Le L_{FE} est le pourcentage moyen de victimes blessées par dommages physiques à l'extérieur de la structure. Le calcul de ces pertes est basé sur la connaissance des paramètres : L_{FE} et de t_e ; t_e est la durée de présence des personnes à un emplacement dangereux à l'extérieur de la structure en utilisant les formules suivantes :

$$LBE = LVE = rf \times rp \times LFE \times te / 8\ 760$$

$$LCE = LME = LWE = LZE = rf \times rp \times (LFE/10) \times te / 8\ 760$$

Lorsque la durée t_e n'est pas connue, utiliser le tableau suivant :

TYPE D'ENVIRONNEMENT	$t_e / 8\ 760$
Voies navigables	0,1
Utilisation temporaire	0,1
Personnes travaillant dans l'enceinte du site	0,25
Voies ferrées	0,25
Terrain non bâti et zones peu fréquentées (champs, prairies, forêts, terrains vagues, marais, jardins horticoles, jardins, vignes, zones de pêche, gare de marchandises et de triage...)	0,25
Présence de public	0,5
Zones fréquentées et très fréquentées (parking, parcs, zone de baignade surveillée, terrains de sport, etc.)	0,5
Zones d'activités (industries et autres activités ne recevant pas en général du public)	0,75
Chemins et chemins piétonniers	0,75
Site avec rondiers ou fonctionnement du site avec plus d'une équipe (2x8 ou 3x8)	1
Résidences	1
Voies de circulation automobiles (départementales, nationales, voies rapides, périphériques et autoroutes)	1

Tableau 20 : Tableau $t_e/8760$ suivant note Qualifoudre n° 4

Lorsque le risque environnemental hors de la structure est connu, prendre l'un des scénarios majorant suivant :

RISQUE ENVIRONNEMENTAL Scénarios		VALEURS DE L_{FE}	
		restant dans les limites du site	sortant des limites du site
Explosion et surpression	la surpression > 50 hPa	0.25	0.5
Flux thermique	le flux thermique par surface > 3 kW/m ²	0.05	0.1
Fumées toxiques (1)		0.1	1.0
Pollution du sol (1)		0.1	0.5
Pollution de l'eau (1)		0.25 (2)	2.5
Matière radioactive (1), (3), (4)		0.5	5

Note 1 : En cas d'utilisation d'une détection d'orage caractérisée par une efficacité PTWS, les valeurs de L_{FE} dans les limites du site sont multipliées par $(1 - PTWS)$ dans la mesure où une procédure associée existe et permet la mise en sécurité des personnes dans l'enceinte du site.

Note 2 : le bris de vitres (explosion avec effet limité) sont exclus de cette analyse et doivent être traités, si nécessaire, par des mesures de protection adaptées.

- (1) Ces valeurs maximales peuvent être réduites en se basant sur la quantité de polluant, le danger de celui-ci et la sensibilité de l'environnement.
- (2) Uniquement si la pollution peut atteindre la nappe phréatique, les cours d'eaux ou des mers et océans.
- (3) Ceci peut ne pas être applicable quand une étude spécifique incluant tous les scénarii a été réalisée. C'est le cas par exemple des centrales nucléaires, pour lesquelles des études spécifiques sont réalisées et rendent la méthode ci-dessus inutile.
- (4) Ceci n'est pas applicable aux sources scellées (par exemple utilisées dans les hôpitaux, les équipements de mesures ou les appareils médicaux).

Tableau 21 : Paramètre LFE suivant note Qualifoudre n° 4

6.2.4 Calculs du risque R1 (perte de vie humaine)

Sans protection ou mesure de prévention

Type de pertes	Zone	Risques calculés (Rc)		Risques tolérables (Rt)
L1	ENTREPÔT LOGISTIQUE	9,51 E ⁻⁵	>	1 x 10 ⁻⁵



Figure 5: Résultat du calcul du risque R1 sans protections

L'ENTREPÔT LOGISTIQUE n'a pas un niveau de risque de perte de vie humaine acceptable vis-à-vis de la réglementation. Il est donc nécessaire de réduire ce risque à un niveau inférieur au Risque tolérable (Rt).

Il y a donc lieu de procéder à la mise en œuvre de mesures de protection afin que le risque calculé R1 soit < risque tolérable Rt1.

Analyse avec protections

Type de pertes	Zone	Risques calculés (Rc)		Risques tolérables (Rt)
L1	ENTREPÔT LOGISTIQUE	9,53 x 10⁻⁶	<	1 x 10⁻⁵

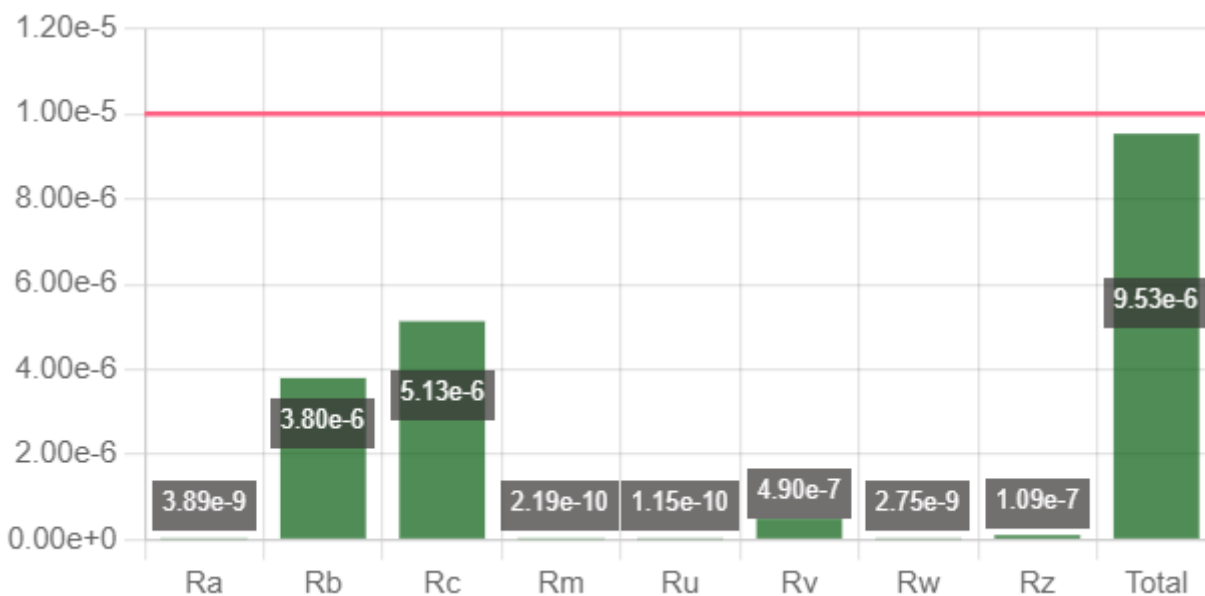


Figure 6: Résultat du calcul du risque R1 avec protections

L'ENTREPÔT LOGISTIQUE a un niveau de risque de perte de vie humaine acceptable vis-à-vis de la réglementation après la mise en place de protections contre la foudre.

Choix des mesures de protection

Les composantes de risque qui influencent le plus défavorablement le résultat sont **Rb, Rc, Rv et Rz**.

Caractéristiques de la structure ou du système interne	R_A	R_B	R_C	R_M	R_U	R_V	R_W	R_Z
Mesures de protection								
Surface équivalente d'exposition	X	X	X	X	X	X	X	X
Résistivité de surface du sol	X							
Résistivité du sol					X			
Restrictions physiques, isolation, avertissement, isolation équipotentielle du sol	X				X			
SPF	X ¹⁾	X	X ²⁾	X ²⁾	X ³⁾	X ³⁾		
Parafoudres coordonnés			X	X			X	X
Ecran spatial			X	X				
Réseaux externes écrantés					X	X	X	X
Réseaux internes écrantés			X	X				
Précautions de cheminement			X	X				
Réseau équipotentiel			X					
Précautions incendie		X				X		
Sensibilité au feu		X				X		
Danger particulier		X				X		
Tension de tenue aux chocs			X	X	X	X	X	X

¹⁾ Dans le cas de SPF naturel ou normalisé avec une distance entre conducteurs de descente inférieures à 10 m ou si une séparation physique n'est pas prévue, le risque lié à des blessures pour les êtres vivants dû à des tensions de contact et de pas est négligeable.

²⁾ Uniquement pour les SPF extérieurs en grille.

³⁾ En raison des équipotentialités.

Tableau 22 : Choix des protections foudre

Afin de réduire ces composantes sous la valeur tolérable, il faut mettre en place :

Un système de protection contre la foudre SPF de niveau II pour les effets directs de la foudre (protection externe sur la structure) et de niveau II pour les effets indirects de la foudre (protection interne sur les lignes de puissance (Alimentation Electrique, Alimentation Photovoltaïque, Distribution éclairage extérieur et de communication Bus incendie).

6.3 Poste de Garde

6.3.1 Données et caractéristiques de la structure

Paramètres / Facteurs	Symbole	Valeurs retenues	Signification
Dimensions	L x W x H _b	9 x 2,5 x 3 m	Longueur x Largeur x Hauteur
Aire équivalente	A _{d/b}	4,84E+02 m ²	Surface d'exposition aux impacts
Emplacement de la structure	C _{d/b}	0,25	Entouré d'objets plus hauts
Protection existante contre les effets directs	P _B	1	Structure non protégée par SPF
Facteur associé à l'efficacité de blindage d'une structure	K _{s1}	1	Aucun blindage

Tableau 23 : Données et caractéristiques de la structure

Justification des paramètres encodés

Paramètre C_{d/b} (facteur d'emplacement)

Présence de structures ou d'arbres de hauteur supérieure à proximité, dans un rayon égal à 3 fois la hauteur du bâtiment étudié.

Nous indiquons donc la valeur 0,25 – objet entouré par des objets plus hauts.

Paramètre P_B (probabilité de dommages physiques sur une structure)

Le bâtiment n'est pas protégé par un SPF (Système de protection contre la foudre). Nous indiquons la valeur = 1

Dans un premier temps nous calculons R₁ sans mise en place d'un Système de protection foudre (SPF). S'il dépasse le risque limite R_T des solutions sont utilisées pour le rendre acceptable. On choisit les dispositifs de protection parmi ceux déjà en place.

Paramètre K_{s1} (facteur associé à l'efficacité de blindage d'une structure)

La zone n'est pas équipée d'un écran spatial. Nous indiquons la valeur = 1

6.3.2 Données et caractéristiques des services

Numéro de liaison	Nom de la ligne	LC	$L_a \times W_a \times H_a$	Ci	C _e	U _w	Ks3	P _{SPD}
1	Distribution BT Poste de Garde	230	262 x 138 x 12 m	0,5	0,1	4kV	0,01	1
2	Bus Alarme Incendie	230	-	0,5	0,1	1,5kV	0,01	1

Tableau 24 : Données et caractéristiques des services

Nota : Les lignes étudiées correspondent à la zone de l'analyse de risque foudre.

Justification des paramètres encodés

Paramètre L_c (Longueur de la section du service)

La valeur indiquée correspond à la longueur de la ligne.

Paramètres L_a, W_a, H_a (caractéristiques de la structure adjacente)

La valeur indiquée correspond aux dimensions du bâtiment raccordé à la ligne.

Paramètre C_i (facteur d'installation de la ligne)

Les lignes sont enterrées, nous indiquons la valeur 0,5.

Paramètre C_e (facteur d'environnement de ligne)

Le bâtiment se situe en zone urbaine avec des bâtiments d'une hauteur comprise entre 10m et 20m. Nous indiquons la valeur = 0,1 – zone urbaine.

Paramètre U_w (Tension de tenue au choc des matériels)

Selon le guide UTE C 15-443, la tension de tenue aux chocs est de 4 kV pour les lignes d'alimentation BT et de 1,5 kV pour un réseau courant faible.

Paramètre K_{s3} (Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne)

Pour la ligne de puissance et de communication, nous choisissons la valeur Ks3 = 0,01 car nous considérons que c'est un câble non écranté avec surface de boucle de l'ordre de 0,5 m².

Paramètre P_{SPD} (probabilité de défaillance des réseaux internes avec l'installation de parafoudres)

Le bâtiment n'est pas protégé par des parafoudres. Nous indiquons la valeur = 1

6.3.3 Données et caractéristiques de la zone

Paramètres / Facteurs	Symbole	Valeurs retenues	Signification
Facteur de réduction associé au type de sol	r_a / r_u	0,01	Béton
Probabilité de blessures d'êtres vivants – impacts sur le service	P_{TU}	1	Aucune mesure de protection
Probabilité de blessures d'êtres vivants – impacts sur la structure	P_{TA}	1	Aucune mesure de protection
Dispositions réduisant la conséquence de feu	r_p	0,5	Manuelles
Risque d'incendie de la structure	r_f	0,01	Ordinaire
Pertes par dommages physiques (relatives à R1)	L_f	0,01	Autre bâtiment
Présence d'un danger particulier	h_z	2	Risque Faible
Pertes par défaillance des réseaux internes (relatives à R1)	L_o	0	SO
Durée de présence des personnes à un emplacement dangereux à l'extérieur de la structure	t_e	0,25	Personne travaillant dans le site
Risque environnemental	LFE	0,05	Flux thermique dans les limites du site

Tableau 25 : Données et caractéristiques de la zone

Paramètre r_a / r_u (facteur de réduction associé au type de sol)

Type de sol ou de plancher	Résistance de contact $k\Omega'$	r_a / r_u
Agricole, béton	≤ 1	10^{-2}
Marbre, céramique	1-10	10^{-3}
Gravier, moquette, tapis	10-100	10^{-4}
Asphalte, linoléum, bois	≥ 100	10^{-5}

(2) Valeurs mesurées entre une électrode de 400cm² comprimée avec une force de 500 N à point à l'infini.

Tableau 26 : Paramètre r_a / r_u

Paramètre P_{TU} (probabilité de blessures d'êtres vivants – impacts sur le service)

Nous indiquons la valeur = 1 (aucune mesure de protection).

Paramètre P_{TA} (probabilité de blessures d'êtres vivants – impacts sur la structure)

Nous indiquons la valeur = 1 (aucune mesure de protection).

Paramètre r_p (facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie)

Le bâtiment est équipé de systèmes d'extinction manuels. La valeur est = 0,5.

Paramètre r_f (facteur de réduction associé au risque d'incendie)

Le risque d'incendie estimé est « Ordinaire ». Pour rappel, la charge calorifique des bureaux est comprise entre 590 et 760 MJ/m². Le poste de garde est considéré comme un bureau.

La valeur est = 0,01.

Le calcul des charges calorifiques est fait à l'aide des données mentionnées dans le logiciel Jupiter 2.0.

Ce tableau, issu de la norme NF EN 62 305-2, est donné à titre indicatif afin de connaître les différents niveaux de risque d'incendie par rapport à la charge calorifique des différents produits stockés

Risque	Faible	Ordinaire	Elevé
Charge calorifique	<400MJ/m ²	400MJ/m ² < <800MJ/m ²	>800MJ/m ²

Tableau 27 : Paramètre r_f

Paramètre L_f (pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques)

Type de Structure	L_f
Bâtiment agricole, Ensemble d'appartements, Grande Maison, Hôpital, Hôtel, Nurserie /Jardin d'enfants, Poste de Police et Dépôt d'ambulances, Prison, Risque d'explosion.	0,1
Bâtiment d'Aéroport, Gare.	0,075
Accueil de Loisirs.	0,067
Boutique / Ensemble de Boutiques, Cathédrale, Lieu de Culte, Musée, Stade compris ceux accueillant des concerts, Théâtre.	0,05
Bâtiment Commercial/Ensemble de bureaux, Grand magasin/Grandes surface, Stockage Industriel, Université.	0,042
Equipement GSM, Ruines classées.	0,04
Bâtiment gazier, Bâtiment médical, Bâtiment recevant du public, Bâtiment télécom, Centre commercial, Ecole, Traitement des eaux.	0,033
Site industriel (Cas général. Applicable hors zones explosives, ou quand le risque d'explosion est confiné dans un container métallique d'épaisseur conforme au tableau 3 de la 62305-3 sans pénétration de service dans le container ou quand les services restent à plus de 3 m de la zone explosive ouverte ou non)	0,02
Autres bâtiments et structures	0,01
Site industriel (Structure comprenant de nombreux éléments métalliques comme des tuyaux ou éléments structurels, permettant au courant de foudre de se disperser sans causer de larges dommages. Applicable hors zones explosives, ou quand le risque d'explosion est confiné dans un container métallique d'épaisseur conforme au tableau 3 de la 62305-3 sans pénétration de service dans le container ou quand les services restent à plus de 3 m de la zone explosive ouverte ou non)	0,005
Site Industriel (structure en béton armé ou avec surface métallique conforme au tableau 3 de la 62305-3), quand le dommage au point d'impact reste limité et ne crée pas de dommage additionnel, applicable hors zones explosives, ou quand le risque d'explosion est confiné dans un container métallique d'épaisseur conforme au tableau 3 de la 62305-3 sans pénétration de service dans le container ou quand les services restent à plus de 3 m de la zone explosive ouverte ou non)	0,001

Tableau 28 : Paramètre L_f

Paramètre h_z (facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial)

Type de danger particulier	h_z
Pas de danger particulier	1
Faible niveau de panique (par exemple, structure limitée à deux étages et nombre de personnes inférieur à 100)	2
Niveau de panique moyen (par exemple, structures destinées à des événements culturels ou sportifs avec nombre de personnes compris entre 100 et 1 000)	5
Difficulté d'évacuation (par exemple, structures avec personnes immobilisées)	5
Niveau de panique élevé (par exemple, structures destinées à des événements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes supérieur à 1 000)	10

Tableau 29 : Paramètre h_z

Paramètre L_o (pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes)

Aucune victime par défaillances des réseaux internes n'est à déplorer.
Nous indiquons la valeur $L_o = 0$.

Paramètre L_{FE} (pourcentage moyen de victimes blessées par dommages physiques à l'extérieur de la structure)

Le L_{FE} est le pourcentage moyen de victimes blessées par dommages physiques à l'extérieur de la structure. Le calcul de ces pertes est basé sur la connaissance des paramètres : L_{FE} et de t_e ; t_e est la durée de présence des personnes à un emplacement dangereux à l'extérieur de la structure en utilisant les formules suivantes :

$$LBE = LVE = rf \times rp \times LFE \times te / 8\ 760$$

$$LCE = LME = LWE = LZE = rf \times rp \times (LFE/10) \times te / 8\ 760$$

Lorsque la durée t_e n'est pas connue, utiliser le tableau suivant :

TYPE D'ENVIRONNEMENT	$t_e / 8\ 760$
Voies navigables	0,1
Utilisation temporaire	0,1
Personnes travaillant dans l'enceinte du site	0,25
Voies ferrées	0,25
Terrain non bâti et zones peu fréquentées (champs, prairies, forêts, terrains vagues, marais, jardins horticoles, jardins, vignes, zones de pêche, gare de marchandises et de triage...)	0,25
Présence de public	0,5
Zones fréquentées et très fréquentées (parking, parcs, zone de baignade surveillée, terrains de sport, etc.)	0,5
Zones d'activités (industries et autres activités ne recevant pas en général du public)	0,75
Chemins et chemins piétonniers	0,75
Site avec rondiers ou fonctionnement du site avec plus d'une équipe (2x8 ou 3x8)	1
Résidences	1
Voies de circulation automobiles (départementales, nationales, voies rapides, périphériques et autoroutes)	1

Tableau 30 : Tableau $t_e/8760$ suivant note Qualifoudre n° 4

Lorsque le risque environnemental hors de la structure est connu, prendre l'un des scénarios majorant suivant :

RISQUE ENVIRONNEMENTAL Scénarios		VALEURS DE L_{FE}	
		restant dans les limites du site	sortant des limites du site
Explosion et surpression	la surpression > 50 hPa	0.25	0.5
Flux thermique	le flux thermique par surface > 3 kW/m ²	0.05	0.1
Fumées toxiques (1)		0.1	1.0
Pollution du sol (1)		0.1	0.5
Pollution de l'eau (1)		0.25 (2)	2.5
Matière radioactive (1), (3), (4)		0.5	5

Note 1 : En cas d'utilisation d'une détection d'orage caractérisée par une efficacité PTWS, les valeurs de L_{FE} dans les limites du site sont multipliées par $(1 - PTWS)$ dans la mesure où une procédure associée existe et permet la mise en sécurité des personnes dans l'enceinte du site.

Note 2 : le bris de vitres (explosion avec effet limité) sont exclus de cette analyse et doivent être traités, si nécessaire, par des mesures de protection adaptées.

- (1) Ces valeurs maximales peuvent être réduites en se basant sur la quantité de polluant, le danger de celui-ci et la sensibilité de l'environnement.
- (2) Uniquement si la pollution peut atteindre la nappe phréatique, les cours d'eaux ou des mers et océans.
- (3) Ceci peut ne pas être applicable quand une étude spécifique incluant tous les scénarii a été réalisée. C'est le cas par exemple des centrales nucléaires, pour lesquelles des études spécifiques sont réalisées et rendent la méthode ci-dessus inutile.
- (4) Ceci n'est pas applicable aux sources scellées (par exemple utilisées dans les hôpitaux, les équipements de mesures ou les appareils médicaux).

Tableau 31 : Paramètre LFE suivant note Qualifoudre n° 4

6.3.4 Calculs du risque R1 (perte de vie humaine)

Sans protection ou mesure de prévention

Type de pertes	Zone	Risques calculés (Rc)		Risques tolérables (Rt)
L1	Poste de Garde	1,58 E ⁻⁵	>	1 x 10 ⁻⁵

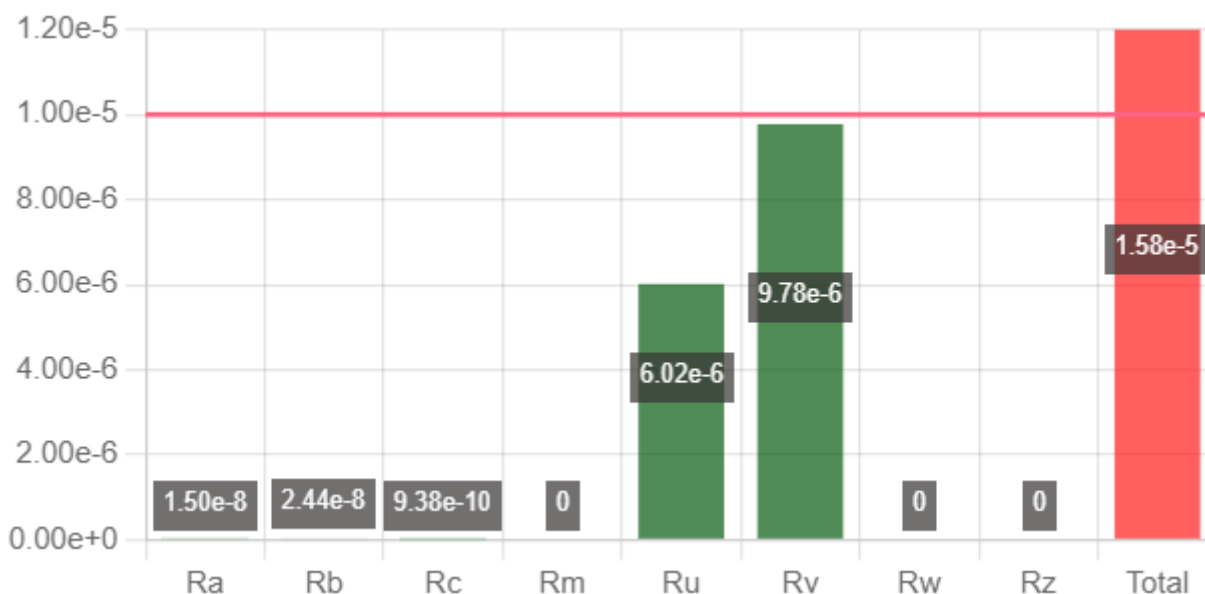


Figure 7: Résultat du calcul du risque R1 sans protections

Le Poste de Garde n'a pas un niveau de risque de perte de vie humaine acceptable vis-à-vis de la réglementation. Il est donc nécessaire de réduire ce risque à un niveau inférieur au Risque tolérable (Rt).

Il y a donc lieu de procéder à la mise en œuvre de mesures de protection afin que le risque calculé R1 soit < risque tolérable Rt1.

Analyse avec protections

Type de pertes	Zone	Risques calculés (Rc)		Risques tolérables (Rt)
L1	Poste de Garde	$7,10 \times 10^{-7}$	<	1×10^{-5}

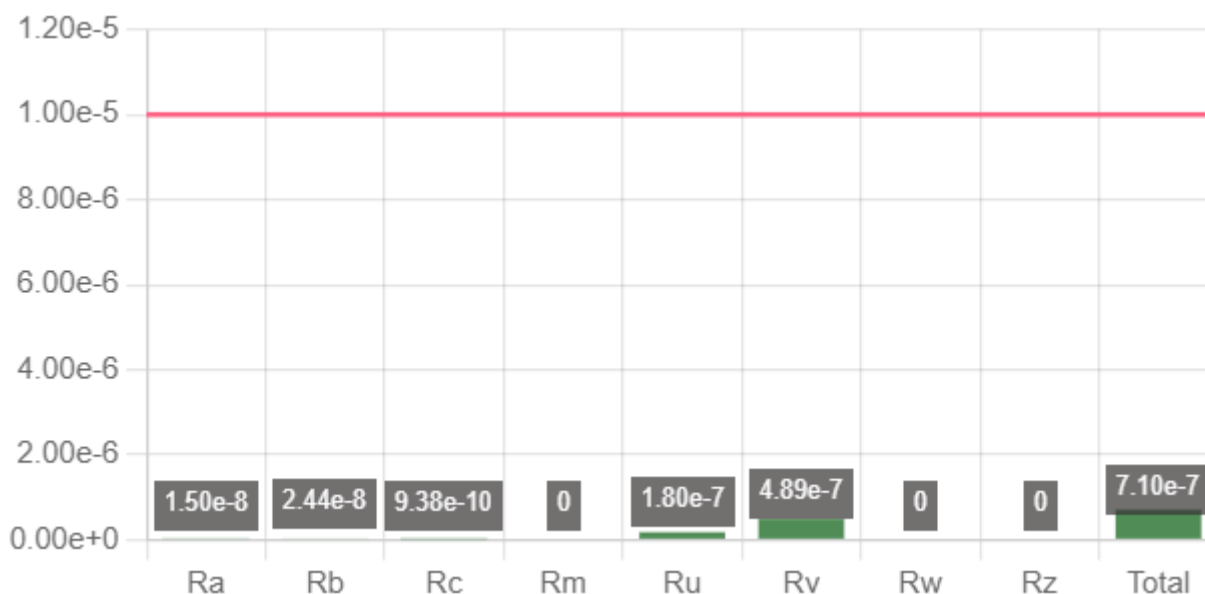


Figure 8: Résultat du calcul du risque R1 avec protections

Le Poste de Garde a un niveau de risque de perte de vie humaine acceptable vis-à-vis de la réglementation après la mise en place de protections contre la foudre.

Choix des mesures de protection

Les composantes de risque qui influencent le plus défavorablement le résultat sont **Ru** et **Rv**.

Caractéristiques de la structure ou du système interne	R_A	R_B	R_C	R_M	R_U	R_V	R_W	R_Z
Surface équivalente d'exposition	X	X	X	X	X	X	X	X
Résistivité de surface du sol	X							
Résistivité du sol					X			
Restrictions physiques, isolation, avertissement, isolation équipotentielle du sol	X				X			
SPF	X ¹⁾	X	X ²⁾	X ²⁾	X ³⁾	X ³⁾		
Parafoudres coordonnés			X	X			X	X
Ecran spatial			X	X				
Réseaux externes écrantés					X	X	X	X
Réseaux internes écrantés			X	X				
Précautions de cheminement			X	X				
Réseau équipotentiel			X					
Précautions incendie		X				X		
Sensibilité au feu		X				X		
Danger particulier		X				X		
Tension de tenue aux chocs			X	X	X	X	X	X

¹⁾ Dans le cas de SPF naturel ou normalisé avec une distance entre conducteurs de descente inférieures à 10 m ou si une séparation physique n'est pas prévue, le risque lié à des blessures pour les êtres vivants dû à des tensions de contact et de pas est négligeable.

²⁾ Uniquement pour les SPF extérieurs en grille.

³⁾ En raison des équipotentialités.

Tableau 32 : Choix des protections foudre

Afin de réduire ces composantes sous la valeur tolérable, il faut mettre en place :

Un système de protection contre la foudre SPF de niveau IV pour les effets indirects de la foudre (protection interne sur les lignes de puissance et de communication).

7. SYNTHÈSE

Cette Analyse de Risque Foudre a permis d'évaluer les risques et de déterminer les niveaux de protection à mettre en œuvre.

- Le tableau suivant synthétise les mesures de protection à mettre en place :

Structure	Protection effets directs	Protection effets indirects
Entrepôt logistique	Protection de niveau II	Protection de niveau II
Poste de garde	Risque Tolérable	Protection de niveau IV

Tableau 33: Synthèse des protections foudre

- Les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) suivantes sont à protéger :

Structure	Organes de sécurité
Ensemble du site	Motopompe Sprinkler
	Motopompe Poteau Incendie
	Onduleur
	Centrale de détection intrusion
	Centrale de détection incendie
	Switch baie informatique / Report d'alarme vers télésurveillance
Poste de garde	Téléphone direct Poste de garde

Tableau 34: Synthèse des MMR

- Des liaisons équipotentielle sont à prévoir pour les canalisations suivantes :

Zone	Nom
Ensemble du site	Canalisation Gaz (Si présent pour la chaufferie)
	Canalisations Sprinkler
	Canalisations Sprinkler Cellules
	Canalisations CVC

Tableau 35: Synthèse des liaisons équipotentielles à prévoir

Prévention : L'Analyse de Risque Foudre ne prévoit pas la mise en place d'un système de détection d'orages. Néanmoins, A l'approche d'un orage, le dépotage et l'accès en toiture doivent être interdits ainsi que les interventions sur le réseau électrique et la présence de personnes à proximité des éventuelles descentes de paratonnerres. Cette prévention devra faire l'objet d'une information auprès du personnel et des sociétés extérieures au site, sur les risques de foudroiement direct et indirect.

L'Étude Technique, deuxième étape de la réglementation, permettra d'établir les préconisations spécifiques de protection contre les effets directs et indirects nécessaires. Elle apportera également des conseils vis-à-vis de la démarche de prévention.

NOTA :

« Une installation de protection contre la foudre, conçue et installée conformément aux présentes normes, ne peut assurer la protection absolue des structures, des personnes et des biens, et de l'Environnement. Néanmoins, l'application de celles-ci doit réduire de façon significative les risques de dégâts dus à la foudre sur les équipements, structures et des hommes ».

ANNEXE 1

Analyse du Risque Foudre

NF EN 62305-2

**L'analyse de risque est effectuée à l'aide du logiciel PROTECRISK 2.0
conforme à la norme NF EN 62305-2**

Entrepôt Logistique

Évaluation des risques Sélection des mesures de protection

R1 = 9.53E-6

----- Zone Cellule de Stockage -----

Zone Cellule de Stockage = 3.63E-6

Zone Cellule de Stockage : Détails des calculs
pour la Zone Cellule de Stockage

Ra = 0.00E+

Ra : Composante du risque lié aux blessures
d'êtres vivants (impacts sur une structure)

Nd = 1.93E-2

Nd : Fréquence des événements dangereux dus
aux coups de foudre sur une structure

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Ad = 3.11E+4

Ad : Surface équivalente de la structure calculée
par détermination graphique

Cd = 5.00E-1

Cd : Facteur d'emplacement

Pa = 5.00E-2

Pa : Probabilité de blessures d'êtres vivants par
choc électrique

Pta = 1.00E+

Pta : Probabilité de réduction de PA en fonction
des mesures de protection

Pb = 5.00E-2

Pb : Probabilité de dommages physiques sur une
structure (impacts sur une structure)

La_Lu = 0.00E+

La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres
vivants par choc électrique

rt = 1.00E-2

rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2

Lt : Pourcentage type de pertes dues aux
blessures par choc électrique

nz = 0.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en
danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou
d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 0.00E+

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel
des personnes sont à un emplacement dangereux

Rb = 1.20E-6

Rb : Composante du risque lié aux dommages
physiques sur une structure (impacts sur la
structure)

Nd = 1.93E-2

Nd : Fréquence des événements dangereux dus
aux coups de foudre sur une structure

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Ad = 3.11E+4

Ad : Surface équivalente de la structure calculée
par détermination graphique

Cd = 5.00E-1

Cd : Facteur d'emplacement

Pb = 5.00E-2

Pb : Probabilité de dommages physiques sur une
structure

Lbt_Lvt = 1.25E-3

Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages
physiques

Lb_Lv = 0.00E+

Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux
dommages physiques

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux
dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-1

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux
dommages physiques associées au risque de feu
dans la structure

hz = 2.00E+

hz : Facteur augmentant les pertes dues aux
dommages physiques en présence d'un danger
spécial

Lf1 = 4.20E-2

Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure
relatives aux dommages physiques

nz = 0.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en
danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou
d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 0.00E+

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel
des personnes sont à un emplacement dangereux

Lbe_Lve = 1.25E-3

Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de
la structure relatives aux dommages physiques

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux
dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-1

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 2.50E-1

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rc = 2.41E-6

Rc : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure)

Nd = 1.93E-2

Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Ad = 3.11E+4

Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique

Cd = 5.00E-1

Cd : Facteur d'emplacement

Pc = 1.00E+

Pc : Cumul des Pc pour la structure

Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde = 1.00E+

Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-4

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes

Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes

Lo1 = 0.00E+

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes

nz = 0.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 0.00E+

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4

Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-1

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 2.50E-1

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rm = 0.00E+

Rm : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de la structure)

Nm = 1.29E+

Nm : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'une structure

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Am = 1.04E+6

Am : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'une structure calculée par détermination graphique

Pm = 4.44E-5

Pm : Cumul des Pm pour la structure

Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde = 4.44E-5

Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Pms = 4.44E-5

Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel

Ks1 = 1.00E+

Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure

wm = 0.00E+

wm : Largeur de la maille

Ks2 = 1.00E+

Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure

wm = 0.00E+

wm : Largeur de la maille

Ks3 = 1.00E-2

Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne

Ks4 = 6.67E-1

Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau
Uw = 1.50E+
 Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-4
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 0.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Ru = 0.00E+
 Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté)
Ru = 0.00E+
 Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde
NI = 5.70E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Al = 9.20E+3
 Al : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
 LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.50E-4
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 4.84E+2
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 9.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 2.50E+
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 3.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pu = 2.00E-2
 Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants
Ptu = 1.00E+
 Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.
PeB = 2.00E-2
 PeB : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
La_Lu = 0.00E+
 La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique
rt = 1.00E-2
 rt : Facteur de réduction associé au type de sol
Lt = 1.00E-2
 Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique
nz = 0.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Rv = 1.80E-8
Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté)
Rv = 1.80E-8
Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde
NI = 5.70E-4
NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3
AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.50E-4
Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 4.84E+2
Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 9.00E+
Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 2.50E+
Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 3.00E+
Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service
Pv = 2.00E-2
Pv : Probabilité de dommages physiques
Peb = 2.00E-2
Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lbt_Lvt = 1.25E-3
Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 0.00E+
Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
hz = 2.00E+
hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial
Lf1 = 4.20E-2
Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
nz = 0.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 1.25E-3
Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rw = 0.00E+

Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté)

Rw = 0.00E+

Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde

NI = 5.70E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 9.20E+3

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.30E+2

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 1.50E-4

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 4.84E+2

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 9.00E+

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 2.50E+

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 3.00E+

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 2.50E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pw = 1.00E+

Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service

concernant les coups de foudre directs sur un service

Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-4

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes

Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes

Lo1 = 0.00E+

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes

nz = 0.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 0.00E+

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4

Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-1

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 2.50E-1

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rz = 0.00E+

Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service)

Rz = 0.00E+

Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde

Ni = 5.70E-2

Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Ai = 9.20E+5

Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'emplacement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pz = 5.00E-1
 Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pli = 5.00E-1
 Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)
Cli = 1.00E+
 Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre é proximité d'un service
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-4
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 0.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
 ----- Zone Zone Bureaux -----
Zone Zone Bureaux = 3.70E-6

Zone Zone Bureaux : Détails des calculs pour la Zone Zone Bureaux
Ra = 3.81E-9
 Ra : Composante du risque lié aux blessures d'êtres vivants (impacts sur une structure)
Nd = 1.93E-2
 Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 3.11E+4
 Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique
Cd = 5.00E-1
 Cd : Facteur d'emplacement
Pa = 5.00E-2
 Pa : Probabilité de blessures d'êtres vivants par choc électrique
Pta = 1.00E+
 Pta : Probabilité de réduction de PA en fonction des mesures de protection
Pb = 5.00E-2
 Pb : Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure)
La_Lu = 3.96E-6
 La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique
rt = 1.00E-2
 rt : Facteur de réduction associé au type de sol
Lt = 1.00E-2
 Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique
nz = 1.50E+1
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 4.16E+3
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Rb = 1.27E-6
 Rb : Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la structure)
Nd = 1.93E-2
 Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 3.11E+4
 Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique
Cd = 5.00E-1
 Cd : Facteur d'emplacement
Pb = 5.00E-2
 Pb : Probabilité de dommages physiques sur une structure

Lbt_Lvt = 1.32E-3
 Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 6.65E-5
 Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
hz = 2.00E+
 hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial
Lf1 = 4.20E-2
 Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
nz = 1.50E+1
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 4.16E+3
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 1.25E-3
 Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rc = 2.41E-6
 Rc : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure)
Nd = 1.93E-2
 Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 3.11E+4
 Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique
Cd = 5.00E-1

Cd : Facteur d'emplacement
Pc = 1.00E+
 Pc : Cumul des Pc pour la structure
Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde = 1.00E+
 Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-4
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.50E+1
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 4.16E+3
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rm = 0.00E+
 Rm : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de la structure)
Nm = 1.29E+

Nm : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'une structure
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Am = 1.04E+6
Am : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'une structure calculée par détermination graphique
Pm = 4.44E-5
Pm : Cumul des Pm pour la structure
Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde = 4.44E-5
Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pms = 4.44E-5
Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel
Ks1 = 1.00E+
Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure
wm = 0.00E+
wm : Largeur de la maille
Ks2 = 1.00E+
Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure
wm = 0.00E+
wm : Largeur de la maille
Ks3 = 1.00E-2
Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne
Ks4 = 6.67E-1
Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau
Uw = 1.50E+
Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-4
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.50E+1
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 4.16E+3

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4
Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Ru = 5.70E-11
Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté)
Ru = 5.70E-11
Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde
NI = 5.70E-4
NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3
AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.50E-4
Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 4.84E+2
Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 9.00E+
Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 2.50E+
Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 3.00E+
Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pu = 2.00E-2
 Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants
Ptu = 1.00E+
 Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.
Peb = 2.00E-2
 Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
La_Lu = 3.96E-6
 La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique
rt = 1.00E-2
 rt : Facteur de réduction associé au type de sol
Lt = 1.00E-2
 Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique
nz = 1.50E+1
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 4.16E+3
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Rv = 1.90E-8
 Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté)
Rv = 1.90E-8
 Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde
NI = 5.70E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.50E-4
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 4.84E+2
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 9.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 2.50E+
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 3.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pv = 2.00E-2
 Pv : Probabilité de dommages physiques
Peb = 2.00E-2
 Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lbt_Lvt = 1.32E-3
 Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 6.65E-5
 Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

hz = 2.00E+

hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial

Lf1 = 4.20E-2

Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

nz = 1.50E+1

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 4.16E+3

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lbe_Lve = 1.25E-3

Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-1

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 2.50E-1

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rw = 0.00E+

Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté)

Rw = 0.00E+

Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde

NI = 5.70E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 9.20E+3

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.30E+2

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 1.50E-4

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 4.84E+2

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 9.00E+

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 2.50E+

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 3.00E+

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 2.50E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pw = 1.00E+

Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-4

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes

Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes

Lo1 = 0.00E+

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes

nz = 1.50E+1

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 4.16E+3

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4

Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rz = 0.00E+
 Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service)
Rz = 0.00E+
 Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde
Ni = 5.70E-2
 Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ai = 9.20E+5
 Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'emplacement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pz = 5.00E-1
 Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pli = 5.00E-1
 Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)
Cli = 1.00E+
 Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre é proximité d'un service
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-4

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.50E+1
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 4.16E+3
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
 ----- Zone Local de charge -----
Zone Local de charge = 1.41E-6
 Zone Local de charge : Détails des calculs pour la Zone Local de charge
Ra = 6.35E-11
 Ra : Composante du risque lié aux blessures d'êtres vivants (impacts sur une structure)
Nd = 1.93E-2
 Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 3.11E+4
 Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique
Cd = 5.00E-1
 Cd : Facteur d'emplacement
Pa = 5.00E-2
 Pa : Probabilité de blessures d'êtres vivants par choc électrique
Pta = 1.00E+
 Pta : Probabilité de réduction de PA en fonction des mesures de protection

Pb = 5.00E-2
Pb : Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure)
La_Lu = 6.60E-8
La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique
rt = 1.00E-2
rt : Facteur de réduction associé au type de sol
Lt = 1.00E-2
Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique
nz = 2.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 5.20E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Rb = 1.20E-6
Rb : Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la structure)
Nd = 1.93E-2
Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 3.11E+4
Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique
Cd = 5.00E-1
Cd : Facteur d'emplacement
Pb = 5.00E-2
Pb : Probabilité de dommages physiques sur une structure
Lbt_Lvt = 1.25E-3
Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 1.11E-6
Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
hz = 2.00E+
hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial
Lf1 = 4.20E-2
Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
nz = 2.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 5.20E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 1.25E-3
Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rc = 7.36E-8
Rc : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure)
Nd = 1.93E-2
Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 3.11E+4
Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique
Cd = 5.00E-1
Cd : Facteur d'emplacement
Pc = 2.00E-2
Pc : Cumul des Pc pour la structure
Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde = 2.00E-2
Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde
Pparafoudre = 2.00E-2
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.91E-4
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 6.60E-5

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 1.00E-1
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 2.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 5.20E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rm = 2.19E-1
 Rm : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de la structure)
Nm = 1.29E+
 Nm : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'une structure
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Am = 1.04E+6
 Am : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'une structure calculée par détermination graphique
Pm = 8.89E-7
 Pm : Cumul des Pm pour la structure
Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde = 8.89E-7
 Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde
Pparafoudre = 2.00E-2
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pms = 4.44E-5

Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel
Ks1 = 1.00E+
 Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure
wm = 0.00E+
 wm : Largeur de la maille
Ks2 = 1.00E+
 Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure
wm = 0.00E+
 wm : Largeur de la maille
Ks3 = 1.00E-2
 Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne
Ks4 = 6.67E-1
 Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau
Uw = 1.50E+
 Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.91E-4
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 6.60E-5
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 1.00E-1
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 2.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 5.20E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Ru = 9.50E-13

Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté)

Ru = 9.50E-13

Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde

NI = 5.70E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 9.20E+3

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.30E+2

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 1.50E-4

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 4.84E+2

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 9.00E+

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 2.50E+

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 3.00E+

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 2.50E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pu = 2.00E-2

Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants

Ptu = 1.00E+

Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.

Peb = 2.00E-2

Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

La_Lu = 6.60E-8

La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique

rt = 1.00E-2

rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2

Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique

nz = 2.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 5.20E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Rv = 1.80E-8

Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté)

Rv = 1.80E-8

Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde

NI = 5.70E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 9.20E+3

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.30E+2

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 1.50E-4

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 4.84E+2

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 9.00E+

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 2.50E+

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 3.00E+
Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service
Pv = 2.00E-2
Pv : Probabilité de dommages physiques
PeB = 2.00E-2
PeB : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
PId = 1.00E+
PId : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
CId = 1.00E+
CId : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lbt_Lvt = 1.25E-3
Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 1.11E-6
Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
hz = 2.00E+
hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial
Lf1 = 4.20E-2
Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
nz = 2.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 5.20E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 1.25E-3
Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rw = 2.75E-9
Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté)
Rw = 2.75E-9
Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde
NI = 5.70E-4
NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3
AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.50E-4
Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 4.84E+2
Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 9.00E+
Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 2.50E+
Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 3.00E+
Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service
Pw = 2.00E-2

Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes

Pparafoudre = 2.00E-2

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.91E-4

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes

Lc_Lm_Lw_Lz = 6.60E-5

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes

Lo1 = 1.00E-1

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes

nz = 2.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 5.20E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4

Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-1

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 2.50E-1

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rz = 1.09E-7

Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service)

Rz = 1.09E-7

Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde

Ni = 5.70E-2

Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Ai = 9.20E+5

Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'emplacement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pz = 1.00E-2

Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes

Pli = 5.00E-1

Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)

Cli = 1.00E+

Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre à proximité d'un service

Pparafoudre = 2.00E-2

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.91E-4

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes

Lc_Lm_Lw_Lz = 6.60E-5

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes

Lo1 = 1.00E-1

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes

nz = 2.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 5.20E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-4

Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-1
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
 ----- Zone Locaux Techniques TGBT, Chaufferie, Sprinkler -----
Zone Locaux Techniques TGBT, Chaufferie, Sprinkler = 7.96E-7
 Zone Locaux Techniques TGBT, Chaufferie, Sprinkler : Détails des calculs pour la Zone Locaux Techniques TGBT, Chaufferie, Sprinkler
Ra = 1.59E-11
 Ra : Composante du risque lié aux blessures d'êtres vivants (impacts sur une structure)
Nd = 1.93E-2
 Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 3.11E+4
 Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique
Cd = 5.00E-1
 Cd : Facteur d'emplacement
Pa = 5.00E-2
 Pa : Probabilité de blessures d'êtres vivants par choc électrique
Pta = 1.00E+
 Pta : Probabilité de réduction de PA en fonction des mesures de protection
Pb = 5.00E-2
 Pb : Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure)
La_Lu = 1.65E-8
 La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique
rt = 1.00E-2
 rt : Facteur de réduction associé au type de sol
Lt = 1.00E-2
 Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Rb = 1.20E-7
 Rb : Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la structure)
Nd = 1.93E-2
 Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 3.11E+4
 Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique
Cd = 5.00E-1
 Cd : Facteur d'emplacement
Pb = 5.00E-2
 Pb : Probabilité de dommages physiques sur une structure
Lbt_Lvt = 1.25E-4
 Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 2.77E-8
 Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
hz = 2.00E+
 hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial
Lf1 = 4.20E-2
 Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 1.25E-4
 Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

Ife = 2.50E-1
Ife : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rc = 2.41E-7
Rc : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure)
Nd = 1.93E-2
Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 3.11E+4
Ad : Surface équivalente de la structure calculée par détermination graphique
Cd = 5.00E-1
Cd : Facteur d'emplacement
Pc = 1.00E+
Pc : Cumul des Pc pour la structure
Pc_Alimentation-BT-Photovoltaïque = 1.00E+
Pc_Alimentation-BT-Photovoltaïque : Probabilité de défaillances des réseaux internes Alimentation-BT-Photovoltaïque
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Pc_Alimentation-HT-Transformateur = 1.00E+
Pc_Alimentation-HT-Transformateur : Probabilité de défaillances des réseaux internes Alimentation-HT-Transformateur
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde = 1.00E+
Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Pc_Distribution-BT-Borne-de-rechargement-Vehicule-Electrique = 1.00E+
Pc_Distribution-BT-Borne-de-rechargement-Vehicule-Electrique : Probabilité de défaillances des réseaux internes Distribution-BT-Borne-de-rechargement-Vehicule-Electrique
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Pc_Distribution-BT-Eclairage-Exterieur = 1.00E+
Pc_Distribution-BT-Eclairage-Exterieur : Probabilité de défaillances des réseaux internes Distribution-BT-Eclairage-Exterieur
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Pc_Distribution-BT-Poste-de-garde = 1.00E+
Pc_Distribution-BT-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Distribution-BT-Poste-de-garde
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rm = 0.00E+
 Rm : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de la structure)
Nm = 1.29E+
 Nm : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'une structure
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Am = 1.04E+6
 Am : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'une structure calculée par détermination graphique
Pm = 1.01E-4
 Pm : Cumul des Pm pour la structure
Pm_Alimentation-BT-Photovoltaïque = 1.60E-5
 Pm_Alimentation-BT-Photovoltaïque : Probabilité de défaillances des réseaux internes Alimentation-BT-Photovoltaïque
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pms = 1.60E-5
 Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel
Ks1 = 1.00E+
 Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure
wm = 0.00E+
 wm : Largeur de la maille
Ks2 = 1.00E+
 Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure

wm = 0.00E+
 wm : Largeur de la maille
Ks3 = 1.00E-2
 Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne
Ks4 = 4.00E-1
 Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau
Uw = 2.50E+
 Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger
Pm_Alimentation-HT-Transformateur = 2.78E-6
 Pm_Alimentation-HT-Transformateur : Probabilité de défaillances des réseaux internes Alimentation-HT-Transformateur
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pms = 2.78E-6
 Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel
Ks1 = 1.00E+
 Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure
wm = 0.00E+
 wm : Largeur de la maille
Ks2 = 1.00E+
 Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure
wm = 0.00E+
 wm : Largeur de la maille
Ks3 = 1.00E-2
 Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne
Ks4 = 1.67E-1
 Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau
Uw = 6.00E+
 Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger
Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde = 4.44E-5
 Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Poste-de-garde
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pms = 4.44E-5
 Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel
Ks1 = 1.00E+
 Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure
wm = 0.00E+
 wm : Largeur de la maille

Ks2 = 1.00E+

Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure

wm = 0.00E+

wm : Largeur de la maille

Ks3 = 1.00E-2

Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne

Ks4 = 6.67E-1

Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau

Uw = 1.50E+

Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger

Pm_Distribution-BT-Borne-de-rechargement-Vehicule-Electrique = 1.60E-5

Pm_Distribution-BT-Borne-de-rechargement-Vehicule-Electrique : Probabilité de défaillances des réseaux internes Distribution-BT-Borne-de-rechargement-Vehicule-Electrique

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Pms = 1.60E-5

Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel

Ks1 = 1.00E+

Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure

wm = 0.00E+

wm : Largeur de la maille

Ks2 = 1.00E+

Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure

wm = 0.00E+

wm : Largeur de la maille

Ks3 = 1.00E-2

Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne

Ks4 = 4.00E-1

Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau

Uw = 2.50E+

Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger

Pm_Distribution-BT-Eclairage-Exterieur = 1.60E-5

Pm_Distribution-BT-Eclairage-Exterieur : Probabilité de défaillances des réseaux internes Distribution-BT-Eclairage-Exterieur

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Pms = 1.60E-5

Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel

Ks1 = 1.00E+

Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure

wm = 0.00E+

wm : Largeur de la maille

Ks2 = 1.00E+

Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure

wm = 0.00E+

wm : Largeur de la maille

Ks3 = 1.00E-2

Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne

Ks4 = 4.00E-1

Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau

Uw = 2.50E+

Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger

Pm_Distribution-BT-Poste-de-garde = 6.25E-6

Pm_Distribution-BT-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Distribution-BT-Poste-de-garde

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Pms = 6.25E-6

Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel

Ks1 = 1.00E+

Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure

wm = 0.00E+

wm : Largeur de la maille

Ks2 = 1.00E+

Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure

wm = 0.00E+

wm : Largeur de la maille

Ks3 = 1.00E-2

Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne

Ks4 = 2.50E-1

Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau

Uw = 4.00E+

Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger

Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes

Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes

Lo1 = 0.00E+

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes

nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Ru = 5.74E-11
 Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté)
Ru = 2.95E-12
 Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) : Alimentation BT Photovoltaïque
NI = 9.92E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 8.00E+3
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.00E+2
 LI : Longueur du service
Ci = 1.00E+
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 7.95E-3
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 1.28E+4
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 1.35E+2
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 8.50E+1
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 1.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 5.00E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pu = 2.00E-2
 Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants
Ptu = 1.00E+
 Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.
PeB = 2.00E-2
 PeB : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
La_Lu = 1.65E-8
 La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique
rt = 1.00E-2
 rt : Facteur de réduction associé au type de sol
Lt = 1.00E-2
 Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Ru = 2.15E-13
 Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) : Alimentation HT Transformateur
NI = 4.96E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 4.00E+4

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 1.00E+3

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 2.00E-1

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 1.57E-4

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 6.32E+2

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 4.00E+

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 3.00E+

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 4.00E+

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 1.00E+

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 2.00E-1

Ct : Facteur de type de service

Pu = 2.00E-2

Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants

Ptu = 1.00E+

Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.

Peb = 2.00E-2

Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

La_Lu = 1.65E-8

La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique

rt = 1.00E-2

rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2

Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique

nz = 1.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 2.60E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Ru = 2.38E-13

Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde

NI = 5.70E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 9.20E+3

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.30E+2

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 1.50E-4

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 4.84E+2

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 9.00E+

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 2.50E+

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 3.00E+

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 2.50E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pu = 2.00E-2

Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants

Ptu = 1.00E+

Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.

Peb = 2.00E-2

Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

La_Lu = 1.65E-8

La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique

rt = 1.00E-2

rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2

Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique

nz = 1.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 2.60E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Ru = 4.13E-11

Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) :

Distribution BT Borne de rechargement Véhicule Electrique

NI = 2.48E-3

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 4.00E+4

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 1.00E+3

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 2.26E-5

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 7.29E+1

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 5.00E-1

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 5.00E-1

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 1.50E+

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 2.50E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pu = 1.00E+

Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants

Ptu = 1.00E+

Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.

Peb = 1.00E+

Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

La_Lu = 1.65E-8

La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique

rt = 1.00E-2

rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2

Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique

nz = 1.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 2.60E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Ru = 8.18E-13

Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) :

Distribution BT Eclairage Extérieur

NI = 2.48E-3

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Al = 4.00E+4
 Al : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 1.00E+3
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 0.00E+
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 0.00E+
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 0.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 0.00E+
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 0.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pu = 2.00E-2
 Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants
Ptu = 1.00E+
 Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.
Peb = 2.00E-2
 Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
La_Lu = 1.65E-8
 La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique
rt = 1.00E-2
 rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2
 Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Ru = 1.19E-11
 Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) : Distribution BT Poste de garde
NI = 5.70E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Al = 9.20E+3
 Al : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.50E-4
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 4.84E+2
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 9.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 2.50E+
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 3.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pu = 1.00E+
 Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants
Ptu = 1.00E+
 Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.
Peb = 1.00E+

Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

La_Lu = 1.65E-8

La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique

rt = 1.00E-2

rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2

Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique

nz = 1.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 2.60E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Rv = 4.35E-7

Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté)

Rv = 2.24E-8

Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Alimentation BT Photovoltaïque

NI = 9.92E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Al = 8.00E+3

Al : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

Ll = 2.00E+2

Ll : Longueur du service

Ci = 1.00E+

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 7.95E-3

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 1.28E+4

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure adjacente

Lj = 1.35E+2

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 8.50E+1

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 1.00E+

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 5.00E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pv = 2.00E-2

Pv : Probabilité de dommages physiques

Peb = 2.00E-2

Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

Lbt_Lvt = 1.25E-4

Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques

Lb_Lv = 2.77E-8

Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

hz = 2.00E+

hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial

Lf1 = 4.20E-2

Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

nz = 1.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 1.25E-4
 Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rv = 1.63E-9
 Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Alimentation HT Transformateur
NI = 4.96E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 4.00E+4
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 1.00E+3
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 2.00E-1
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.57E-4
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 6.32E+2
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 4.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 3.00E+
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 4.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 1.00E+

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 2.00E-1
 Ct : Facteur de type de service
Pv = 2.00E-2
 Pv : Probabilité de dommages physiques
PeB = 2.00E-2
 PeB : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lbt_Lvt = 1.25E-4
 Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 2.77E-8
 Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
hz = 2.00E+
 hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial
Lf1 = 4.20E-2
 Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 1.25E-4
 Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 2.50E-1

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rv = 1.80E-9

Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde

NI = 5.70E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 9.20E+3

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.30E+2

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 1.50E-4

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 4.84E+2

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 9.00E+

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 2.50E+

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 3.00E+

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 2.50E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pv = 2.00E-2

Pv : Probabilité de dommages physiques

Peb = 2.00E-2

Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

Lbt_Lvt = 1.25E-4

Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques

Lb_Lv = 2.77E-8

Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

hz = 2.00E+

hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial

Lf1 = 4.20E-2

Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

nz = 1.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 2.60E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lbe_Lve = 1.25E-4

Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 2.50E-1

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rv = 3.13E-7

Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service

connecté) : Distribution BT Borne de rechargement Véhicule Electrique
NI = 2.48E-3
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 4.00E+4
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 1.00E+3
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 2.26E-5
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 7.29E+1
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 5.00E-1
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 5.00E-1
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 1.50E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pv = 1.00E+
 Pv : Probabilité de dommages physiques
Peb = 1.00E+
 Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lbt_Lvt = 1.25E-4
 Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 2.77E-8

Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
hz = 2.00E+
 hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial
Lf1 = 4.20E-2
 Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 1.25E-4
 Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rv = 6.20E-9
 Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Distribution BT Eclairage Extérieur
NI = 2.48E-3
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 4.00E+4
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 1.00E+3
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 0.00E+
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 0.00E+
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 0.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 0.00E+
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 0.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pv = 2.00E-2
 Pv : Probabilité de dommages physiques
Peb = 2.00E-2
 Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lbt_Lvt = 1.25E-4
 Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 2.77E-8
 Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
hz = 2.00E+
 hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial
Lf1 = 4.20E-2

Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 1.25E-4
 Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rv = 9.01E-8
 Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Distribution BT Poste de garde
NI = 5.70E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.50E-4
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 4.84E+2
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 9.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 2.50E+
Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 3.00E+
Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 2.50E-1
Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service

Pv = 1.00E+
Pv : Probabilité de dommages physiques

Peb = 1.00E+
Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+
Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

Lbt_Lvt = 1.25E-4
Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques

Lb_Lv = 2.77E-8
Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

hz = 2.00E+
hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial

Lf1 = 4.20E-2
Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

nz = 1.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 2.60E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lbe_Lve = 1.25E-4
Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques

rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rw = 0.00E+
Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté)

Rw = 0.00E+
Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Alimentation BT Photovoltaïque

NI = 9.92E-4
NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 8.00E+3
AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.00E+2
LI : Longueur du service

Ci = 1.00E+
Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service

Ndj = 7.95E-3
Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 1.28E+4
Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 1.35E+2
Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 8.50E+1
Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 1.00E+
Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 5.00E-1
Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service

Pw = 1.00E+

Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pld = 1.00E+
Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rw = 0.00E+
Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Alimentation HT Transformateur
NI = 4.96E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 4.00E+4
AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 1.00E+3
LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 2.00E-1
Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.57E-4
Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 6.32E+2
Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 4.00E+
Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 3.00E+
Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 4.00E+
Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 1.00E+
Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 2.00E-1
Ct : Facteur de type de service
Pw = 1.00E+
Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pld = 1.00E+
Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rw = 0.00E+
 Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde
NI = 5.70E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.50E-4
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 4.84E+2
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 9.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 2.50E+
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 3.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pw = 1.00E+
 Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Plid = 1.00E+
 Plid : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cid = 1.00E+
 Cid : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rw = 0.00E+

Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Distribution BT Borne de rechargement Véhicule Electrique

NI = 2.48E-3

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 4.00E+4

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 1.00E+3

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 2.26E-5

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 7.29E+1

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 5.00E-1

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 5.00E-1

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 1.50E+

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 2.50E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pw = 1.00E+

Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes

Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes

Lo1 = 0.00E+

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes

nz = 1.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 2.60E+2

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5

Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes

rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 2.50E-1

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rw = 0.00E+

Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Distribution BT Eclairage Extérieur

NI = 2.48E-3

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 4.00E+4

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 1.00E+3

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 0.00E+
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 0.00E+
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 0.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 0.00E+
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 0.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pw = 1.00E+
 Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5

Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rw = 0.00E+
 Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Distribution BT Poste de garde
NI = 5.70E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.50E-4
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 4.84E+2
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 9.00E+
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 2.50E+
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 3.00E+
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pw = 1.00E+

Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pld = 1.00E+
Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rz = 0.00E+
Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service)
Rz = 0.00E+

Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Alimentation BT Photovoltaïque
Ni = 9.92E-2
Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Ai = 8.00E+5
Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service
Ci = 1.00E+
Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'emplacement du service
Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service
Pz = 3.00E-1
Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pli = 3.00E-1
Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)
Cli = 1.00E+
Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre é proximité d'un service
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rz = 0.00E+
 Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Alimentation HT Transformateur
Ni = 4.96E-2
 Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ai = 4.00E+6
 Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'emplacement du service
Ct = 2.00E-1
 Ct : Facteur de type de service
Pz = 1.00E-1
 Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pli = 1.00E-1
 Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)
Cli = 1.00E+
 Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre é proximité d'un service
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rz = 0.00E+
 Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Bus Alarme Incendie vers Poste de garde
Ni = 5.70E-2
 Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ai = 9.20E+5
 Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'emplacement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pz = 5.00E-1
 Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pli = 5.00E-1
 Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)
Cli = 1.00E+
 Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre é proximité d'un service

Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rz = 0.00E+
Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Distribution BT Borne de rechargement Véhicule Electrique
Ni = 2.48E-1
Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Ai = 4.00E+6
Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service
Ci = 5.00E-1
Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'emplacement du service
Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service
Pz = 3.00E-1
Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pli = 3.00E-1
Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)
Cli = 1.00E+
Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre é proximité d'un service
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rz = 0.00E+
Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Distribution BT Eclairage Extérieur

Ni = 2.48E-1
 Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ai = 4.00E+6
 Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'emplacement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pz = 3.00E-1
 Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pli = 3.00E-1
 Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)
Cli = 1.00E+
 Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre à proximité d'un service
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rz = 0.00E+
 Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Distribution BT Poste de garde
Ni = 5.70E-2
 Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ai = 9.20E+5
 Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'emplacement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pz = 1.60E-1
 Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pli = 1.60E-1
 Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)
Cli = 1.00E+
 Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre à proximité d'un service
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 1.25E-5
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 1.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 1.80E+2

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'utilisateurs desservis) dans la structure.
tz = 2.60E+2
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 1.25E-5
Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 2.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 2.50E-1
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Poste de Garde

Évaluation des risques Sélection des mesures de protection

R1 = 7.10E-7

----- Ra -----

Ra = 1.50E-8

Ra : Composante du risque lié aux blessures d'êtres vivants (impacts sur une structure)

Nd = 1.50E-4

Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Ad = 4.84E+2

Ad : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Principale

L = 9.00E+

L : Longueur

W = 2.50E+

W : Largeur

H = 3.00E+

H : Hauteur

Cd = 2.50E-1

Cd : Facteur d'emplacement

Pa = 1.00E+

Pa : Probabilité de blessures d'êtres vivants par choc électrique

Pta = 1.00E+

Pta : Probabilité de réduction de PA en fonction des mesures de protection

Pb = 1.00E+

Pb : Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure)

La_Lu = 1.00E-4

La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique

rt = 1.00E-2

rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2

Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique

nz = 0.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 8.76E+3

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 0.00E+

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

----- Rb -----

Rb = 2.44E-8

Rb : Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la structure)

Nd = 1.50E-4

Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Ad = 4.84E+2

Ad : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Principale

L = 9.00E+

L : Longueur

W = 2.50E+

W : Largeur

H = 3.00E+

H : Hauteur

Cd = 2.50E-1

Cd : Facteur d'emplacement

Pb = 1.00E+

Pb : Probabilité de dommages physiques sur une structure

Lbt_Lvt = 1.62E-4

Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques

Lb_Lv = 1.00E-4

Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

rp = 5.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

hz = 2.00E+

hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial

Lf1 = 1.00E-2

Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

nz = 0.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 8.76E+3

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 6.25E-5
 Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 5.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 5.00E-2
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
 ----- Rc -----
Rc = 9.38E-1
 Rc : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure)
Nd = 1.50E-4
 Nd : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Ad = 4.84E+2
 Ad : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Principale
L = 9.00E+
 L : Longueur
W = 2.50E+
 W : Largeur
H = 3.00E+
 H : Hauteur
Cd = 2.50E-1
 Cd : Facteur d'emplacement
Pc = 1.00E+
 Pc : Cumul des Pc pour la structure
Pc_Alimentation-BT-Poste-de-garde = 1.00E+
 Pc_Alimentation-BT-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Alimentation-BT-Poste-de-garde
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Entrepot = 1.00E+
 Pc_Bus-Alarme-Incendie-vers-Entrepot : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Entrepot
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 6.25E-6
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
 Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 0.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 8.76E+3
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 6.25E-6
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 5.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 5.00E-2
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
 ----- Rm -----
Rm = 0.00E+
 Rm : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de la structure)
Nm = 9.88E-1
 Nm : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'une structure

Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Am = 7.97E+5
Am : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'une structure
L = 9.00E+
L : Longueur
W = 2.50E+
W : Largeur
Pm = 5.07E-5
Pm : Cumul des Pm pour la structure
Pm_Alimentation-BT-Poste-de-garde = 6.25E-6
Pm_Alimentation-BT-Poste-de-garde : Probabilité de défaillances des réseaux internes Alimentation-BT-Poste-de-garde
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pms = 6.25E-6
Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel
Ks1 = 1.00E+
Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure
wm = 0.00E+
wm : Largeur de la maille
Ks2 = 1.00E+
Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure
wm = 0.00E+
wm : Largeur de la maille
Ks3 = 1.00E-2
Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne
Ks4 = 2.50E-1
Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau
Uw = 4.00E+
Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger
Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Entrepot = 4.44E-5
Pm_Bus-Alarme-Incendie-vers-Entrepot : Probabilité de défaillances des réseaux internes Bus-Alarme-Incendie-vers-Entrepot
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pms = 4.44E-5
Pms : Probabilité de réduction de Pm en fonction du blindage, du câblage et de la tenue du matériel
Ks1 = 1.00E+
Ks1 : Facteur associé à l'efficacité de l'écran d'une structure
wm = 0.00E+
wm : Largeur de la maille

Ks2 = 1.00E+
Ks2 : Facteur associé à l'efficacité d'écran des écrans interne à la structure
wm = 0.00E+
wm : Largeur de la maille
Ks3 = 1.00E-2
Ks3 : Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne
Ks4 = 6.67E-1
Ks4 : Facteur associé à la tension de tenue aux chocs du réseau
Uw = 1.50E+
Uw : Tension assignée de tenue aux chocs du réseau à protéger
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 6.25E-6
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 0.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 8.76E+3
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 6.25E-6
Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 5.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 5.00E-2
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
----- Ru -----
Ru = 1.80E-7
Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté)
Ru = 1.30E-7
Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) : Alimentation BT Poste de garde

NI = 5.70E-4
NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 9.20E+3
AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.30E+2
LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1
Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service

Ndj = 4.28E-2
Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 6.90E+4
Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 2.62E+2
Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 1.38E+2
Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 1.20E+1
Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 5.00E-1
Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service

Pu = 3.00E-2
Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants

Ptu = 1.00E+
Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.

Peb = 3.00E-2
Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+
Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

La_Lu = 1.00E-4

La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique

rt = 1.00E-2
rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2
Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique

nz = 0.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 8.76E+3
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 0.00E+
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Ru = 5.04E-8
Ru : Composante du risque de blessures d'êtres vivants (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Entrepôt

NI = 5.70E-4
NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 9.20E+3
AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.30E+2
LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1
Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service

Ndj = 1.62E-2
Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 5.23E+4
Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 2.62E+2
Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 8.80E+1
Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 1.20E+1
Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 2.50E-1
Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service

Pu = 3.00E-2
Pu : Probabilité de blessures sur les êtres vivants

Ptu = 1.00E+

Ptu : PTU dépend des mesures de protection contre les tensions de contact, telles que restrictions physiques ou notices d'avertissement.

Peb = 3.00E-2

Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

La_Lu = 1.00E-4

La_Lu : Pertes associées aux blessures d'êtres vivants par choc électrique

rt = 1.00E-2

rt : Facteur de réduction associé au type de sol

Lt = 1.00E-2

Lt : Pourcentage type de pertes dues aux blessures par choc électrique

nz = 0.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 8.76E+3

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 0.00E+

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

----- Rv -----

Rv = 4.89E-7

Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté)

Rv = 3.52E-7

Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Alimentation BT Poste de garde

NI = 5.70E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

AI = 9.20E+3

AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service

LI = 2.30E+2

LI : Longueur du service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'environnement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Ndj = 4.28E-2

Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Adj = 6.90E+4

Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente

Lj = 2.62E+2

Lj : Longueur structure adjacente

Wj = 1.38E+2

Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 1.20E+1

Hj : Hauteur structure adjacente

Cdj = 5.00E-1

Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pv = 5.00E-2

Pv : Probabilité de dommages physiques

Peb = 5.00E-2

Peb : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)

Pld = 1.00E+

Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)

Cld = 1.00E+

Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service

Lbt_Lvt = 1.62E-4

Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques

Lb_Lv = 1.00E-4

Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

rp = 5.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

hz = 2.00E+

hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial

Lf1 = 1.00E-2

Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques

nz = 0.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 8.76E+3
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 6.25E-5
 Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 5.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 5.00E-2
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rv = 1.36E-7
 Rv : Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Entrepôt
NI = 5.70E-4
 NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.62E-2
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 5.23E+4
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 2.62E+2
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 8.80E+1
 Wj : Largeur structure adjacente

Hj = 1.20E+1
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pv = 5.00E-2
 Pv : Probabilité de dommages physiques
PeB = 5.00E-2
 PeB : Probabilité de réduction de PU et PV en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel avec l'installation d'une liaison équipotentielle de foudre (EB)
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lbt_Lvt = 1.62E-4
 Lbt_Lvt : Pertes totales relatives aux dommages physiques
Lb_Lv = 1.00E-4
 Lb_Lv : Pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
rp = 5.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
hz = 2.00E+
 hz : Facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence d'un danger spécial
Lf1 = 1.00E-2
 Lf1 : Pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages physiques
nz = 0.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 8.76E+3
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lbe_Lve = 6.25E-5
 Lbe_Lve : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure relatives aux dommages physiques
rp = 5.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 5.00E-2
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
----- Rw -----
Rw = 0.00E+
Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté)
Rw = 0.00E+
Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Alimentation BT Poste de garde
NI = 5.70E-4
NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3
AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service
Ndj = 4.28E-2
Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 6.90E+4
Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 2.62E+2
Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 1.38E+2
Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 1.20E+1
Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 5.00E-1
Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
Ct : Facteur de type de service
Pw = 1.00E+

Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pparafoudre = 1.00E+
Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pld = 1.00E+
Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 6.25E-6
Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+
Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 0.00E+
nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 8.76E+3
nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 6.25E-6
Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 5.00E-1
rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 5.00E-2
lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
Rw = 0.00E+
Rw : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) : Bus Alarme Incendie vers Entrepôt
NI = 5.70E-4

NI : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+3
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur un service
LI = 2.30E+2
 LI : Longueur du service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'environnement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Ndj = 1.62E-2
 Ndj : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure adjacente
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
Adj = 5.23E+4
 Adj : Surface équivalente d'exposition pour les impacts sur une structure Adjacente
Lj = 2.62E+2
 Lj : Longueur structure adjacente
Wj = 8.80E+1
 Wj : Largeur structure adjacente
Hj = 1.20E+1
 Hj : Hauteur structure adjacente
Cdj = 2.50E-1
 Cdj : Facteur d'emplacement de la structure adjacente
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pw = 1.00E+
 Pw : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pparafoudre = 1.00E+
 Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés
Pld = 1.00E+
 Pld : Probabilité de réduction de PU, PV et PW en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts sur le service connecté)
Cld = 1.00E+
 Cld : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre directs sur un service
Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 6.25E-6
 Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes
Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+
 Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes
Lo1 = 0.00E+

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes
nz = 0.00E+
 nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)
nt = 8.76E+3
 nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.
tz = 0.00E+
 tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux
Lce_Lme_Lwe_Lze = 6.25E-6
 Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes
rp = 5.00E-1
 rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie
rf = 1.00E-2
 rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure
lfe = 5.00E-2
 lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure
te/8760 = 2.50E-1
 te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure
 ----- Rz -----
Rz = 0.00E+
 Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service)
Rz = 0.00E+
 Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Alimentation BT Poste de garde
Ni = 5.70E-2
 Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service
Ng = 1.24E+
 Ng : Densité de foudroiement au sol
AI = 9.20E+5
 AI : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service
Ci = 5.00E-1
 Ci : Facteur d'installation du service
Ce = 1.00E-1
 Ce : Facteur d'emplacement du service
Ct = 1.00E+
 Ct : Facteur de type de service
Pz = 1.60E-1
 Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes
Pli = 1.60E-1
 Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de

tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)

Cli = 1.00E+

Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre é proximité d'un service

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 6.25E-6

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes

Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes

Lo1 = 0.00E+

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes

nz = 0.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 8.76E+3

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 0.00E+

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lce_Lme_Lwe_Lze = 6.25E-6

Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes

rp = 5.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 5.00E-2

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

Rz = 0.00E+

Rz : Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un service) : Bus Alarme Incendie vers Entrepôt

Ni = 5.70E-2

Ni : Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre à proximité d'un service

Ng = 1.24E+

Ng : Densité de foudroiement au sol

Ai = 9.20E+5

Ai : Surface équivalente d'exposition pour les impacts à proximité d'un service

Ci = 5.00E-1

Ci : Facteur d'installation du service

Ce = 1.00E-1

Ce : Facteur d'emplacement du service

Ct = 1.00E+

Ct : Facteur de type de service

Pz = 5.00E-1

Pz : Probabilité de défaillances des réseaux internes

Pli = 5.00E-1

Pli : Probabilité de réduction de PZ en fonction des caractéristiques du service et de la tension de tenue du matériel (impacts à proximité du service connecté)

Cli = 1.00E+

Cli : Facteur associé aux conditions de blindage, de mise à la terre et d'isolation du service concernant les coups de foudre é proximité d'un service

Pparafoudre = 1.00E+

Pparafoudre : Probabilité de réduction de PC, PM, PW et PZ avec l'installation de parafoudres coordonnés

Lct_Lmt_Lwt_Lzt = 6.25E-6

Lct_Lmt_Lwt_Lzt : Pertes totales associées aux défaillances des réseaux internes

Lc_Lm_Lw_Lz = 0.00E+

Lc_Lm_Lw_Lz : Pertes associées aux défaillances des réseaux internes

Lo1 = 0.00E+

Lo1 : Pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes

nz = 0.00E+

nz : Nombre de personnes potentiellement en danger (victimes ou usagers non desservis)

nt = 8.76E+3

nt : Nombre total attendu de personnes (ou d'usagers desservis) dans la structure.

tz = 0.00E+

tz : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux

Lce_Lme_Lwe_Lze = 6.25E-6

Lce_Lme_Lwe_Lze : Pertes complémentaires à l'extérieur de la structure associées aux défaillances des réseaux internes

rp = 5.00E-1

rp : Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l'incendie

rf = 1.00E-2

rf : Facteur réduisant les pertes dues aux dommages physiques associées au risque de feu dans la structure

lfe = 5.00E-2

lfe : Pourcentage type de pertes dues aux dommages physiques à l'extérieur de la structure

te/8760 = 2.50E-1

te/8760 : Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux hors de la structure

ANNEXE 2

Lexique

Armatures d'acier interconnectées	Armatures d'acier à l'intérieur d'une structure, considérées comme assurant une continuité électrique.
Barre d'équipotentialité	Barre permettant de relier à l'installation de protection contre la foudre les équipements métalliques, les masses, les lignes électriques et de télécommunications et d'autres câbles.
Borne ou barrette de coupure	Dispositif conçu et placé de manière à faciliter les essais et mesures électriques des éléments de l'installation de protection contre la foudre.
Conducteur (masse) de référence	Système de conducteurs servant de référence de potentiel à d'autres conducteurs. On parle souvent du "zéro volt".
Conducteur d'équipotentialité	Conducteur permettant d'assurer l'équipotentialité.
Conducteur de descente	Conducteur chargé d'écouler à la terre le courant d'un coup de foudre direct. Il relie le dispositif de capture au réseau de terre.
Conducteur de protection (PE)	Conducteur destiné à relier les masses pour garantir la sécurité des personnes contre les chocs électriques.
Coup de foudre	Impact simple ou multiple de la foudre au sol.
Coup de foudre direct	Impact qui frappe directement la structure ou son installation de protection contre la foudre.
Coup de foudre indirect	Impact qui frappe à proximité de la structure et entraînant des effets conduits et induits dans et vers la structure.
Couplage	Mode de transmission d'une perturbation électromagnétique de la source à un circuit victime.
Dispositif de capture	Partie de l'installation extérieure de protection contre la foudre destinée à capter les coups de foudre directs.
Distance de séparation	Distance minimale entre deux éléments conducteurs à l'intérieur de l'espace à protéger, telle qu'aucune étincelle dangereuse ne puisse se produire entre eux.
Effet de couronne ou Corona	Ensemble des phénomènes d'ionisation liés au champ électrique au voisinage d'un conducteur ou d'une pointe.

Effet réducteur

Réduction des perturbations HF par la proximité du conducteur victime avec la masse. L'effet réducteur est le rapport de l'amplitude de la perturbation collectée par un câble non blindé ou loin des masses à celle collectée par le même câble blindé ou installé contre un conducteur de masse.

Electrode de terre

Élément ou ensemble d'éléments de la prise de terre assurant un contact électrique direct avec la terre et dissipant le courant de décharge atmosphérique dans cette dernière.

Equipements métalliques

Éléments métalliques répartis dans l'espace à protéger, pouvant écouler une partie du courant de décharge atmosphérique tels que canalisations, escaliers, guides d'ascenseur, conduits de ventilation, de chauffage et d'air conditionné, armatures d'acier interconnectées.

Étincelle dangereuse (étincelage)

Décharge électrique inadmissible, provoquée par le courant de décharge atmosphérique à l'intérieur du volume à protéger.

Foudre

Décharge électrique aérienne, accompagnée d'une vive lumière (éclair) et d'une violente détonation (tonnerre).

Installation de Protection contre la Foudre (I.P.F.)

Installation complète, permettant de protéger une structure contre les effets de la foudre. Elle comprend à la fois une installation extérieure (I.E.P.F.) et une installation intérieure de protection contre la foudre (I.I.P.F.)

Liaison équipotentielle

Éléments d'une installation réduisant les différences de potentiels entre masse et élément conducteur.

Mode commun (MC)

Un courant de mode commun circule dans le même sens sur tous les conducteurs d'un câble. La différence de potentiels (d.d.p.) de MC d'un câble est celle entre le potentiel moyen de ses conducteurs et la masse. Le mode commun est aussi appelé mode longitudinal parallèle ou asymétrique.

Mode différentiel (MD)

Un courant de mode différentiel circule en opposition de phase sur les deux fils d'une liaison filaire, il ne se referme donc pas dans les masse. Une différence de potentiels (d.d.p.) de MD se mesure entre le conducteur signal et son retour. Le mode différentiel est aussi appelé mode normal, symétrique ou série.

Niveau de protection

Terme de classification d'une installation de protection contre la foudre exprimant son efficacité.

Parafoudre ou parasurtenseur	Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à dériver les ondes de courant entre deux éléments à l'intérieur de l'espace à protéger, tels que les éclateurs ou les dispositifs semi-conducteurs.
Paratonnerre	Appareil destiné à préserver les bâtiments contre les effets directs de la foudre.
P.D.A	Paratonnerre équipé d'un système électrique ou électronique générant une avance à l'amorçage. Ce gain moyen s'exprime en microseconde.
Point d'impact	Point où un coup de foudre frappe la terre, une structure ou une installation de protection contre la foudre.
Prise de terre	Partie de l'installation extérieure de protection contre la foudre destinée à conduire et à dissiper le courant de décharge atmosphérique à la terre.
Régime de neutre	<p>Il caractérise le mode de raccordement à la terre du neutre du secondaire du transformateur source et les moyens de mise à la terre des masses de l'installation. Il est défini par deux lettres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La première indique la position du neutre par rapport à la terre: I: neutre isolé ou relié à la terre à travers une impédance T: neutre directement à la terre • La deuxième précise la nature de la liaison masse-terre: T: masses reliées directement à la terre (en général à une prise de terre distincte de celle du neutre) N: masses reliées au point neutre, soit par l'intermédiaire d'un conducteur de protection lui-même relié à la prise de terre du neutre (N-S), soit par l'intermédiaire du conducteur de neutre lui-même (N-C).
Réseau de masse	Ensemble des conducteurs d'un site reliés entre eux. Il se compose habituellement des conducteurs de protection, des bâtis, des chemins de câbles, des canalisations et des structures métalliques.
Réseau de terre	Ensemble des conducteurs enterrés servant à écouler dans la terre les courants externes en mode commun. Un réseau de terre doit être unique, équipotentiel et maillé.
Résistance de terre	Résistance entre un réseau de terre et un "point de référence suffisamment éloigné". Exprimée en Ohms (Ω), elle n'a pas, contrairement au maillage des masses, d'influence sur l'équipotentialité du site.

Surface équivalente

Surface de sol plat qui recevrait le même nombre d'impacts que la structure ou le bâtiment en question. Cette surface est toujours plus grande que la seule emprise au sol de l'ensemble à protéger. On la détermine en pratique en entourant fictivement le périmètre de cet ensemble par une bande horizontale, dont la largeur est égale à trois fois sa hauteur. Elle peut ensuite être corrigée en tenant compte des objets environnants : arbres, autres structures, susceptibles de dévier un coup de foudre vers eux.

Surtension

Variation importante de faible durée de la tension.

Tension de mode commun

Tension mesurée entre deux fils interconnectés et un potentiel de référence (voir mode commun).

Tension différentielle

Tension mesurée entre deux fils actifs (voir mode différentiel).

Tension résiduelle d'un parafoudre

Tension qui apparaît sur une sortie d'un parafoudre pendant le passage du courant de décharge.

TGBT

Tableau Général Basse Tension

Traceur

Predécharge progressant à travers l'air et formant un canal faiblement ionisé.